
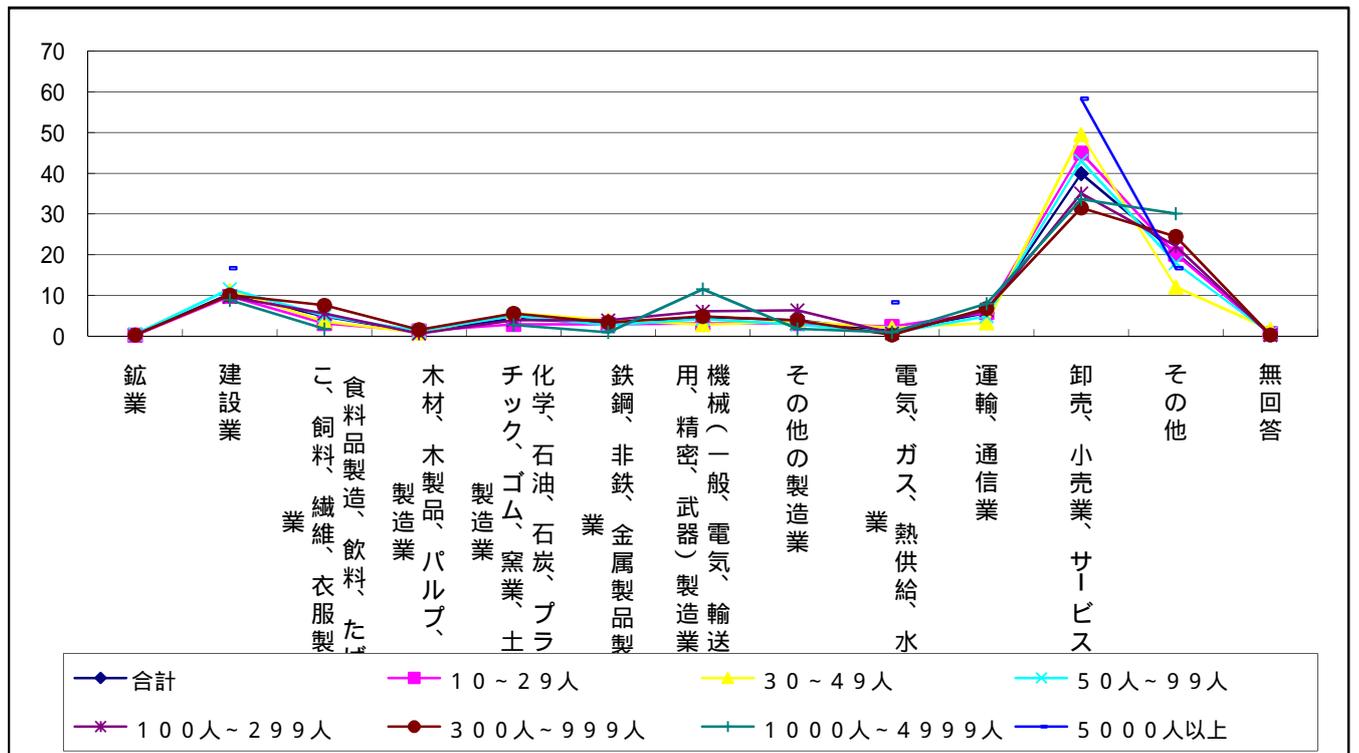


職場における喫煙対策の実施状況について
- 集計結果報告 -


問1 . 業種

件数	鉱業	建設業	繊維、たばこ、飼料、織物、衣服製造業	食料品製造、飲料	木材、木製品、パルプ、紙製造業	化学、石油、石炭、プラスチック、ゴム、窯業、土石製造業	鉄鋼、非鉄、金属製品製造業	機械（一般、電気、輸送用、精密、武器）製造業	その他の製造業	電気、ガス、熱供給、水道業	運輸、通信業	卸売、小売業、サービス業	その他	無回答
2330	4	241	112	23	100	73	109	90	28	132	930	476	12	
100.0	0.2	10.3	4.8	1.0	4.3	3.1	4.7	3.9	1.2	5.7	39.9	20.4	0.5	

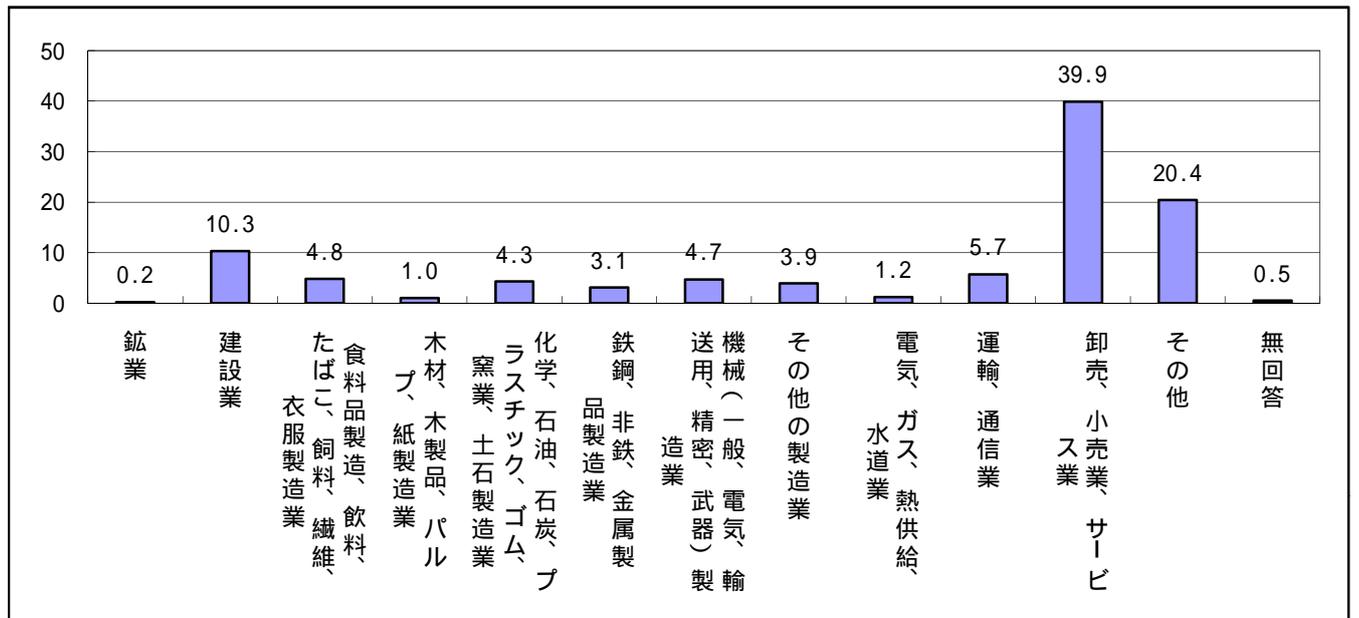


問 2 . 常時労働者数

件数	10 ~ 29 人	30 ~ 49 人	50 人 ~ 99 人	100 人 ~ 299 人	300 人 ~ 999 人	910 人 ~ 1000 人 ~ 4999 人	5000 人以上	無回答
	2330 100.0	518 22.2	249 10.7	498 21.4	543 23.3	397 17.0	113 4.8	12 0.5

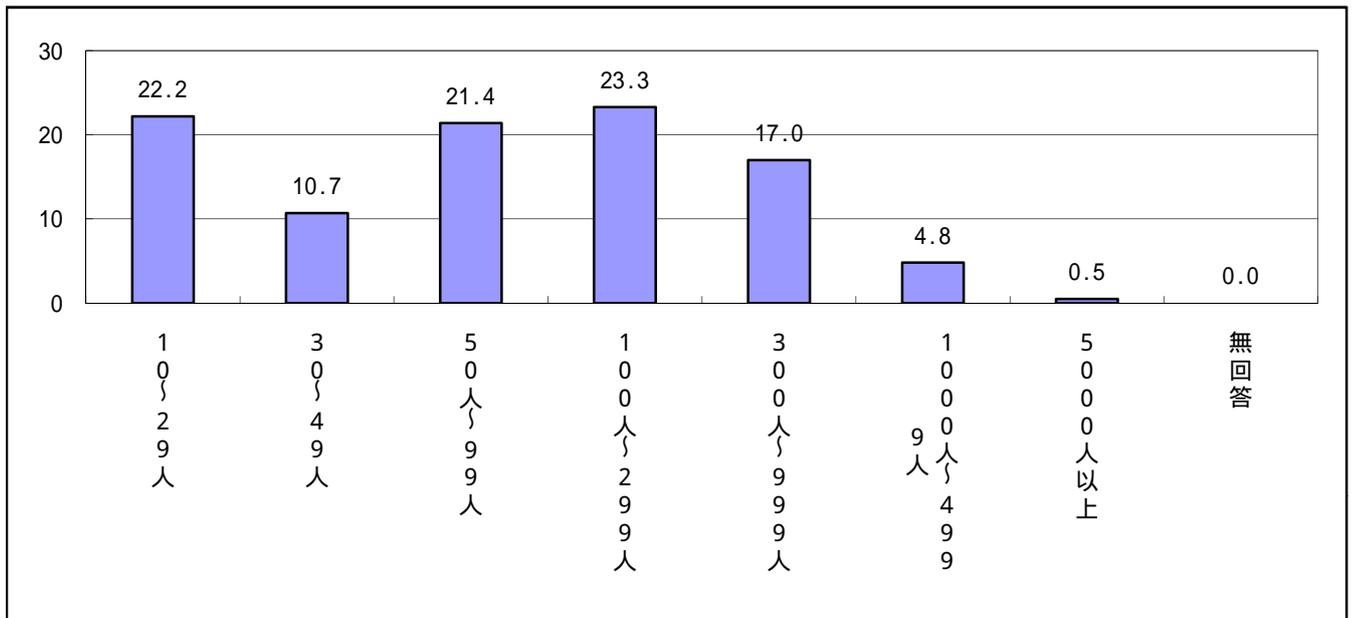


問3 . 敷地・建物の管理形態

件数	屋外空間あり （敷地内）	自社が管理する敷地 （敷地内に屋外空間 ほとんどなし）	テナントビルに入居	その他	無回答
2330	1604	120	505	98	3
100.0	68.8	5.2	21.7	4.2	0.1

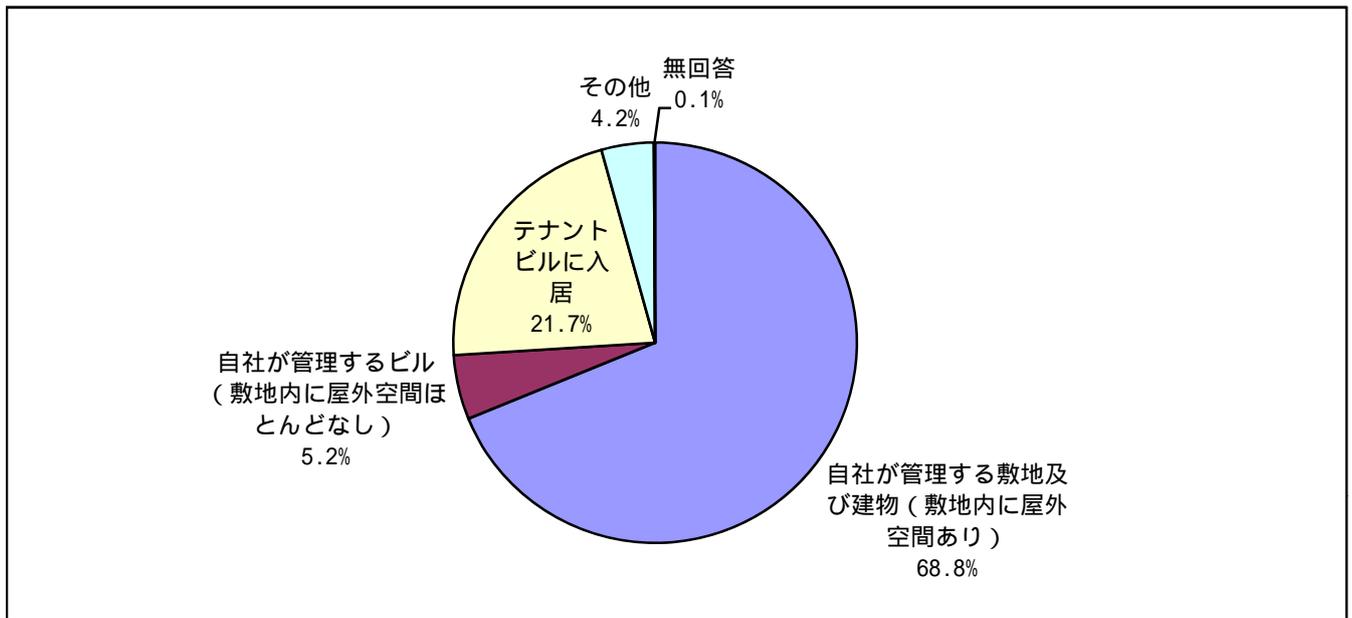


自社が管理する敷地及び建物（ビル）が屋外空間のほとんどないところを含めて全体の約74%また、テナントビルに入居している事業場は全体の約22%であった。

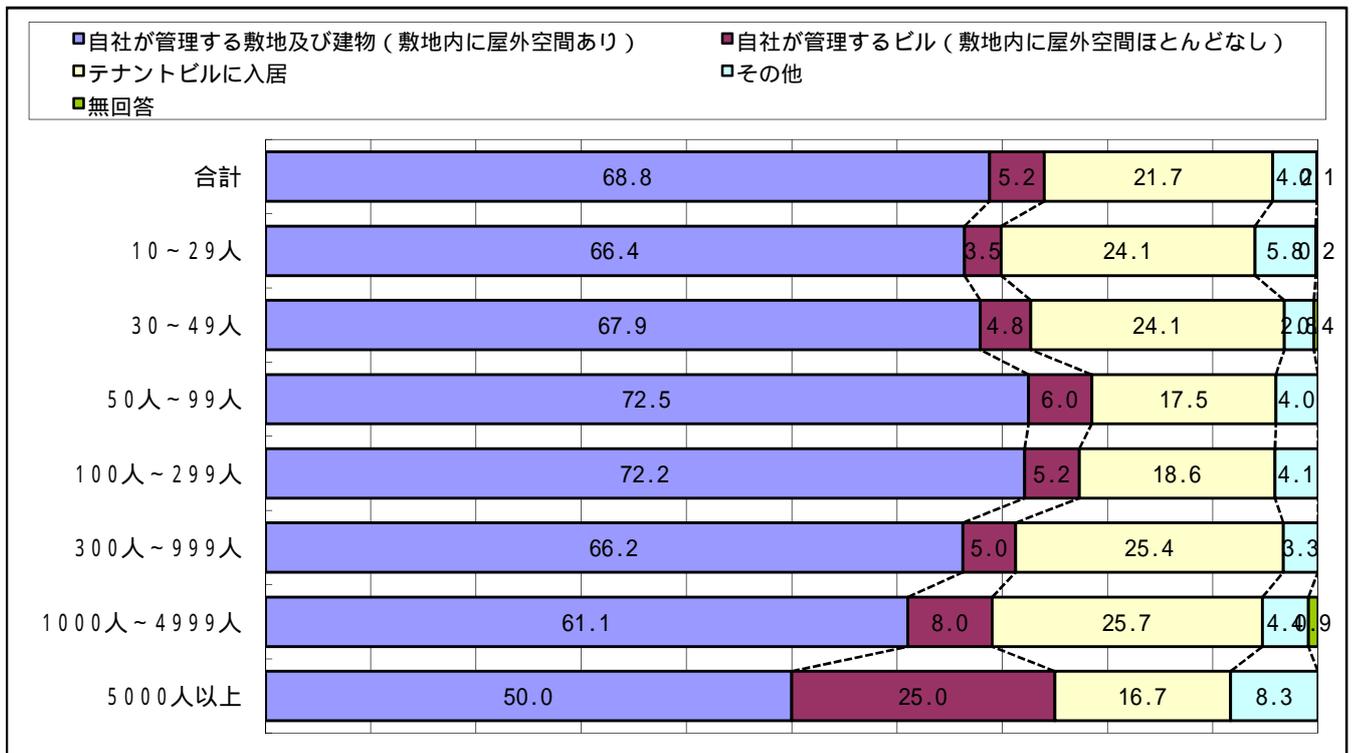


従業員数の規模が大きいほど、屋外空間のある自社管理の敷地建物の事業場の割合は小さい。

問4 . 喫煙者率

件数	喫煙者はいない	20%未満	20%以上40%未満	40%以上60%未満	60%以上80%未満	80%以上	不明	無回答
2330	10	619	1033	444	111	24	75	14
100.0	0.4	26.6	44.3	19.1	4.8	1.0	3.2	0.6

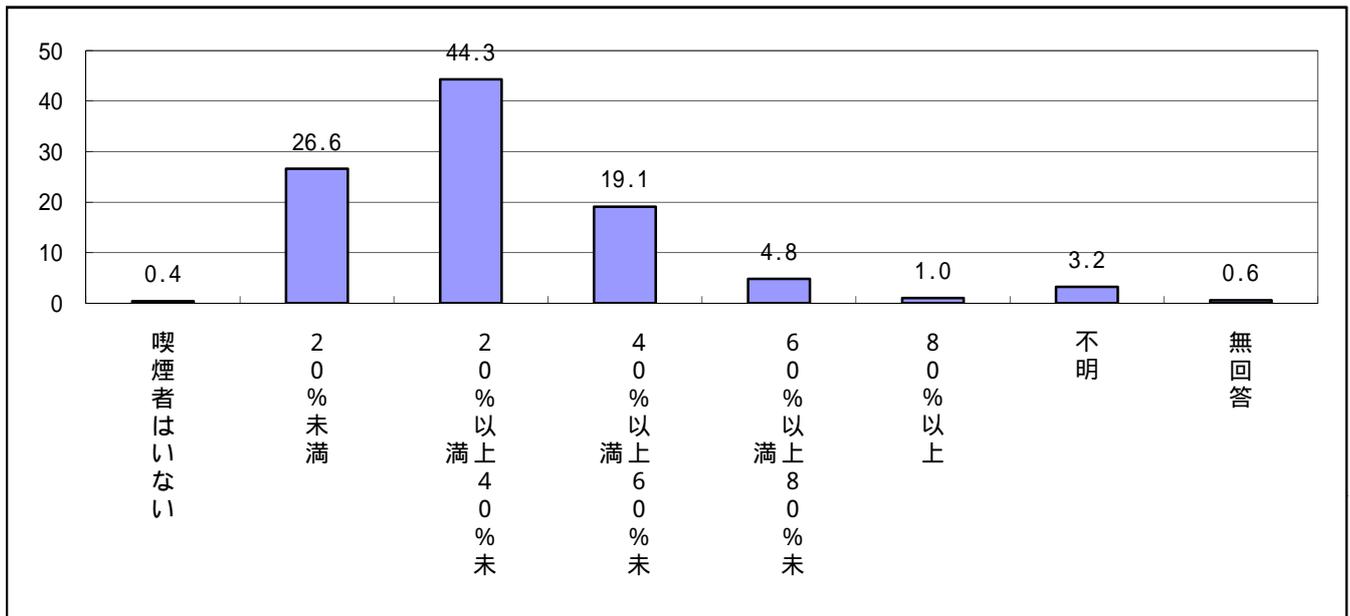


喫煙率が20%以上40%未満と回答した事業場が最も多かった。

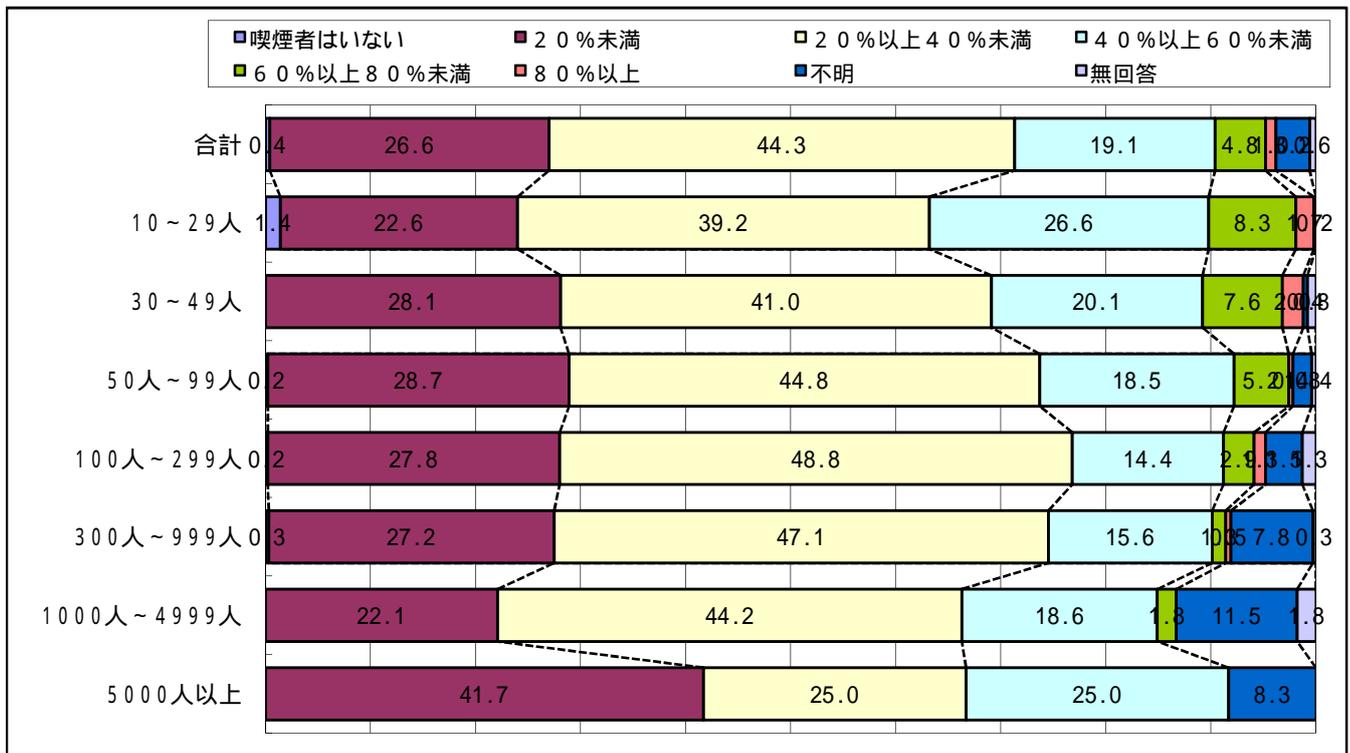


5000人以上の規模の事業場が他の規模の事業場に比べ喫煙者が20%未満と回答した割合が目立った。

問5 . 受動喫煙により健康に悪影響が生じることを知っていますか

件数	知っている	ある程度知っている	知らない	無回答
2330	1899	415	9	7
100.0	81.5	17.8	0.4	0.3

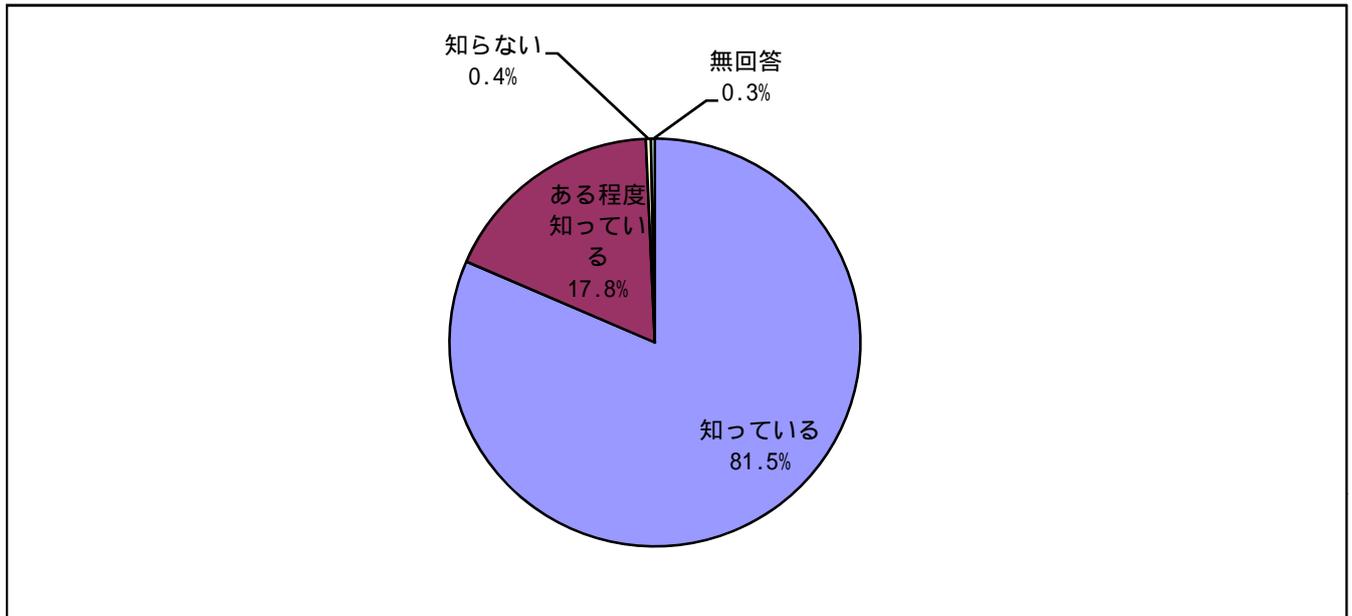


受動喫煙による健康への悪影響について、「知っている」と「ある程度知っている」を合わせると99%以上であった。

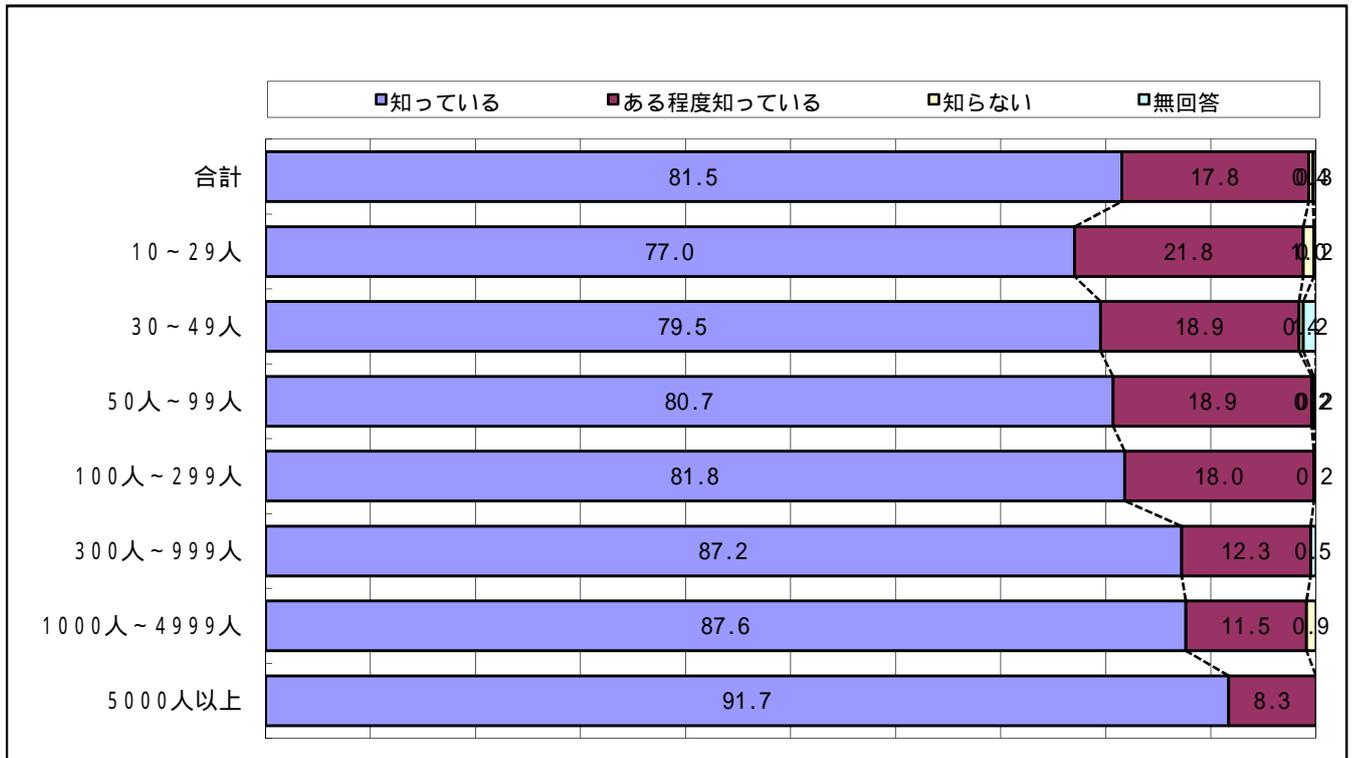


健康への悪影響を「知っている」割合は、事業規模が大きくなるほど高くなっていった。

問6 . 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を知っていますか

件数	内容も含め知っている	あることは知っているが内容はよく知らない	知らない	無回答
2330	632	1216	471	11
100.0	27.1	52.2	20.2	0.5

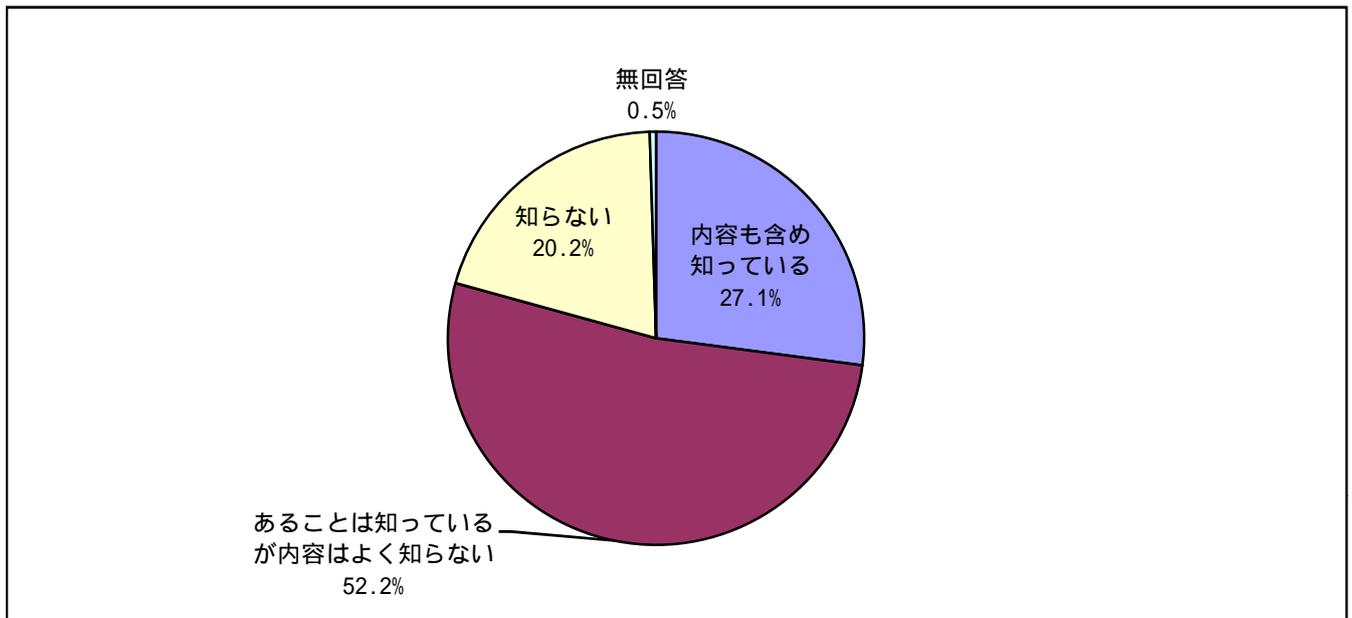


「職場における喫煙対策のためのガイドライン」について内容も含めて知っていると答えた事業場は27.1%であった。

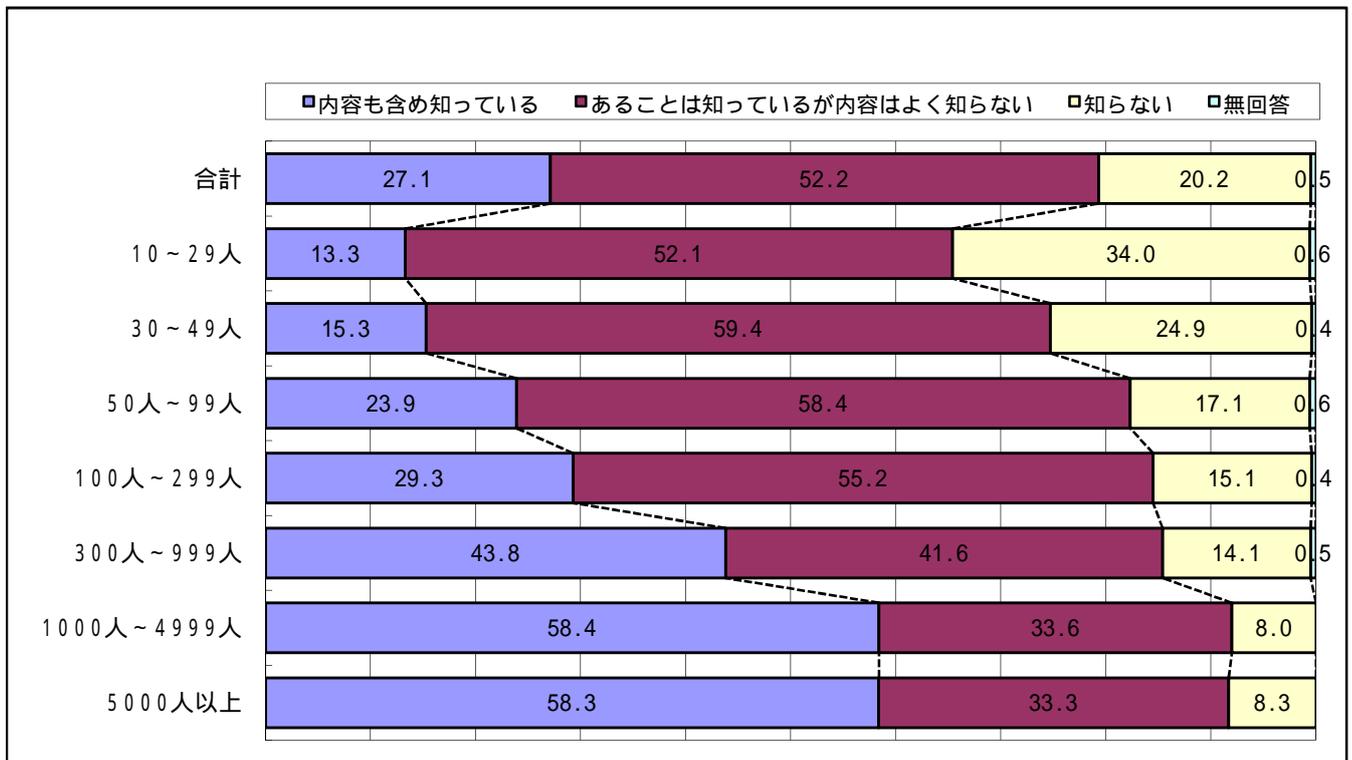


小規模事業場ほど、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」について知らない事業場が多かった。

問7. 十分な対応が困難な場合には全面禁煙とするように勧奨されていることを知っていますか

件数	知っている	知らない	無回答
2330	1024	1291	15
100.0	43.9	55.4	0.6

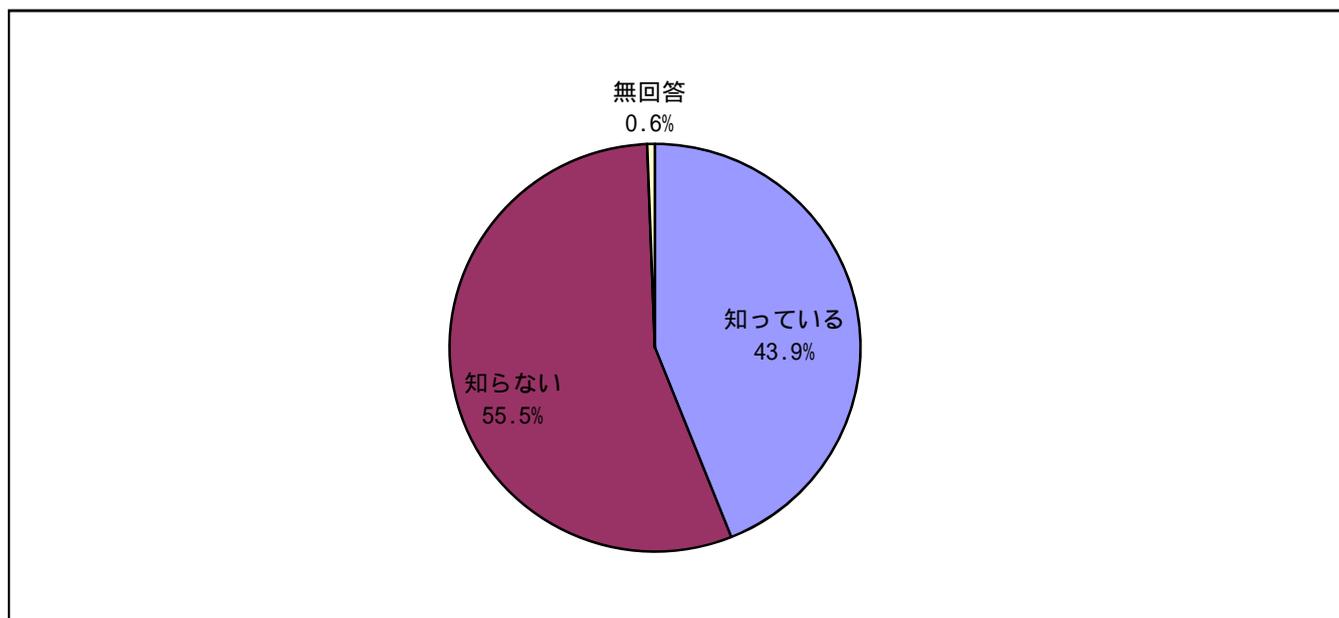


「屋外排気型の喫煙室の設置など十分な対応が困難な場合には、全面禁煙による対策を実施することが勧奨されている」ことを知っている事業場は約44%であった。

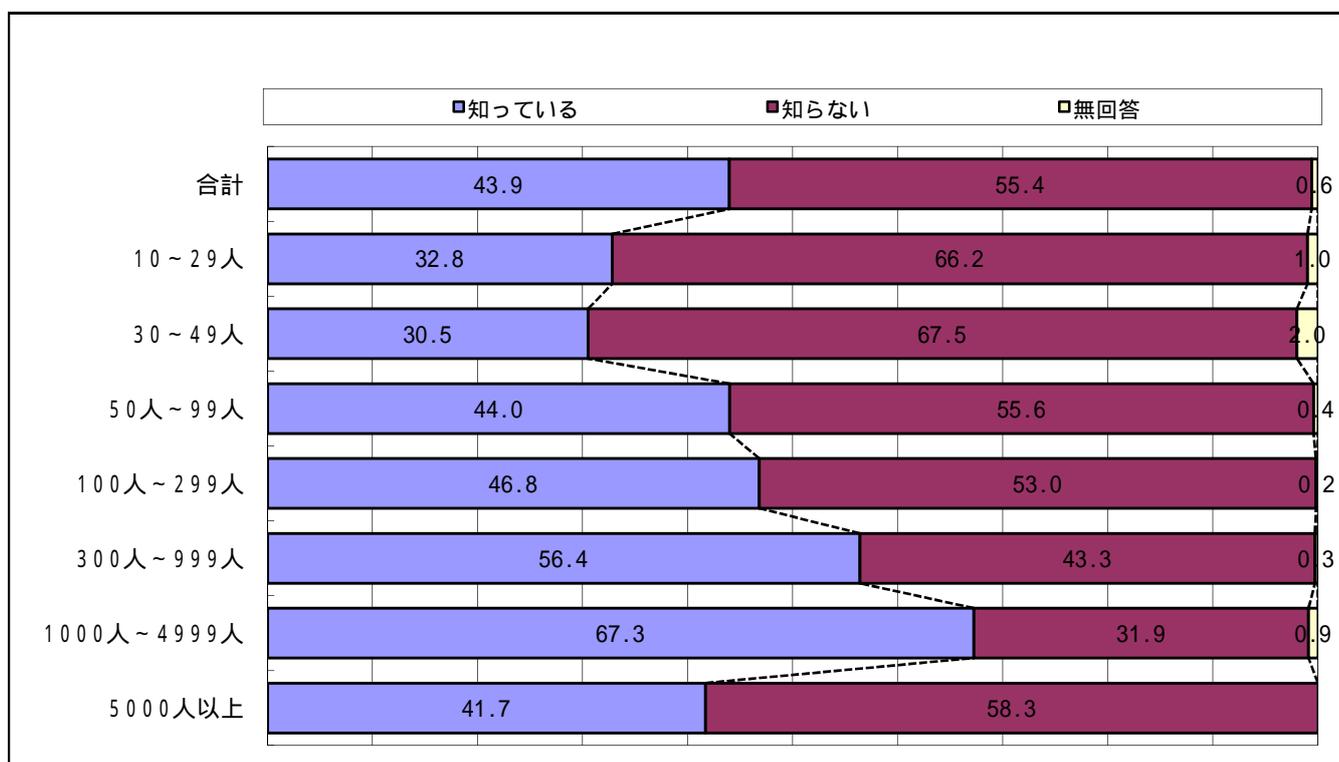


事業場の規模が大きいほど通達を知っている割合が高い。

問 8 . 何らかの喫煙対策に取り組んでいますか

件数	取り組んでいる	取り組んでいない	無回答
2330	2170	160	-
100.0	93.1	6.9	-

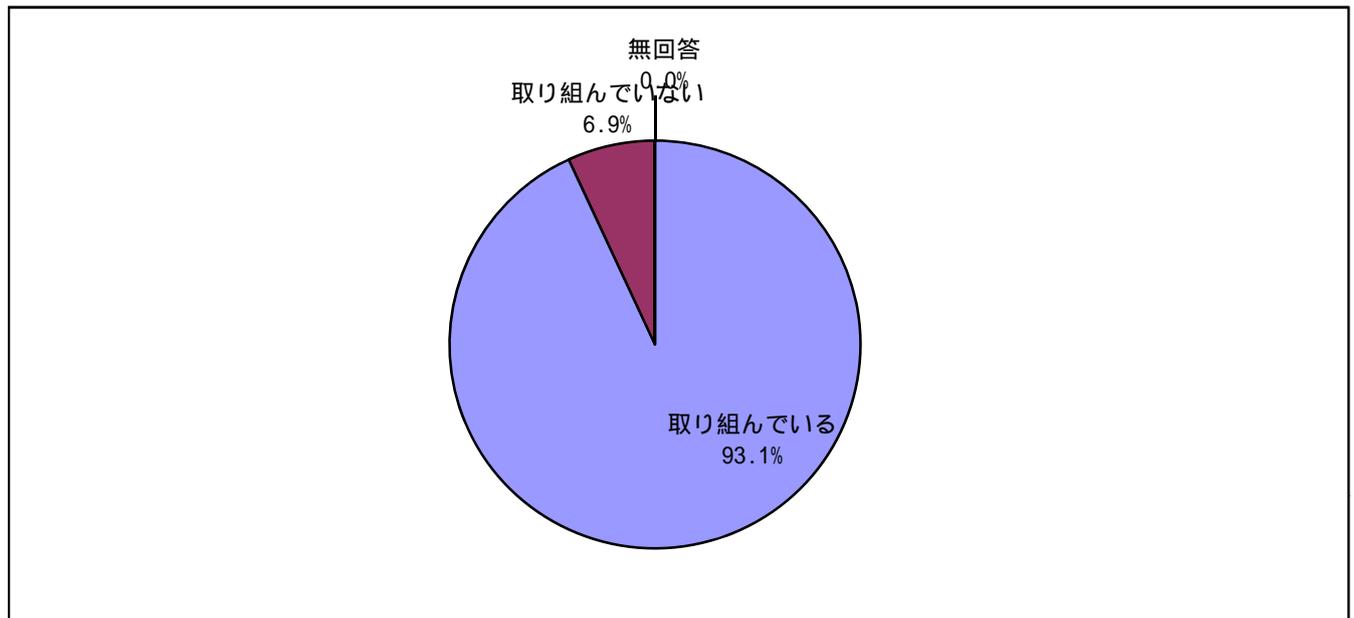


何らかの喫煙対策に「取り組んでいる」とした事業場は93.1%であった。

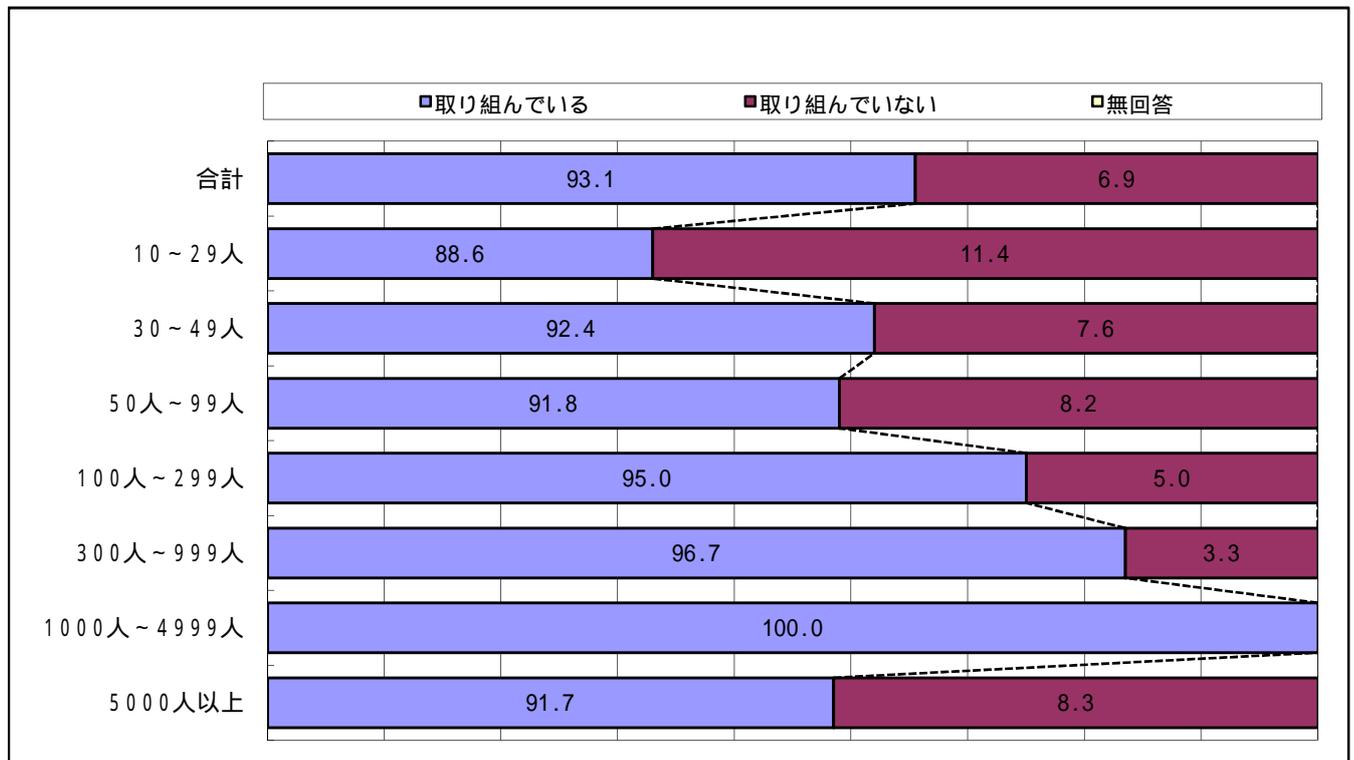


喫煙対策に取り組んでいる事業場の割合は、規模が大きいほど高い傾向があった。

問9 . 喫煙対策は「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づいていますか

件数	基づいている	基づいてはいない	わからない	無回答
2170	790	414	874	92
100.0	36.4	19.1	40.3	4.2

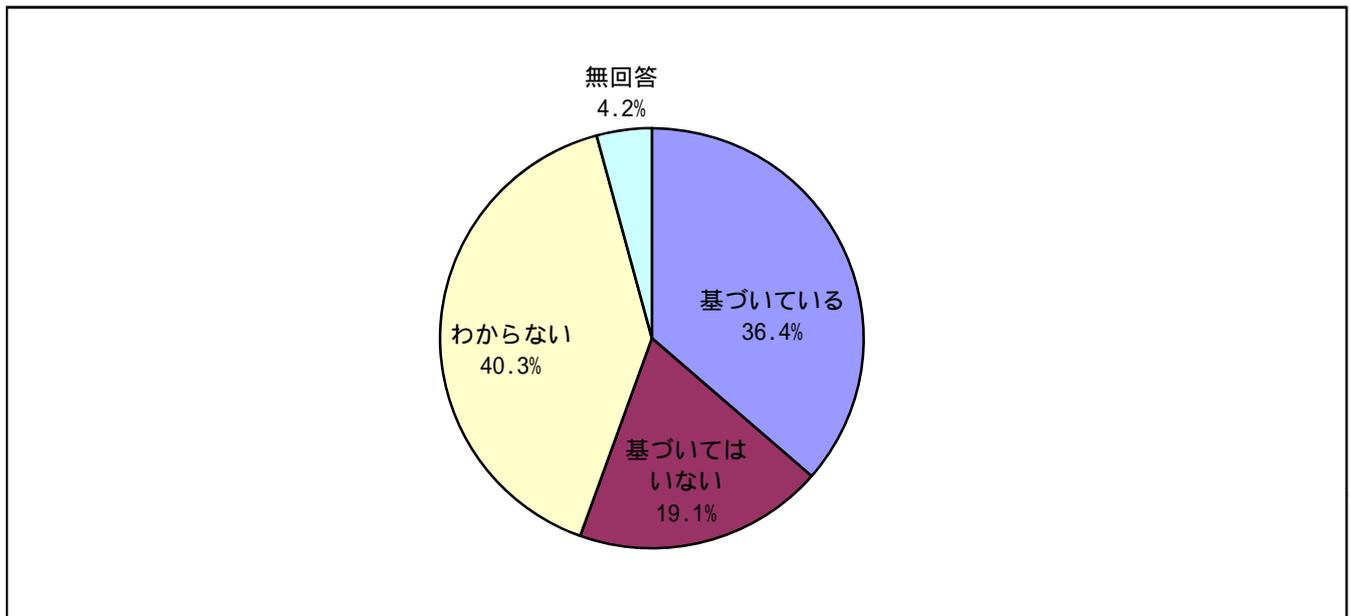


喫煙対策が「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に「基づいている」と回答した事業場は、全体の40%未満であり、「わからない」「基づいていない」と回答した事業場は約60%に上った。

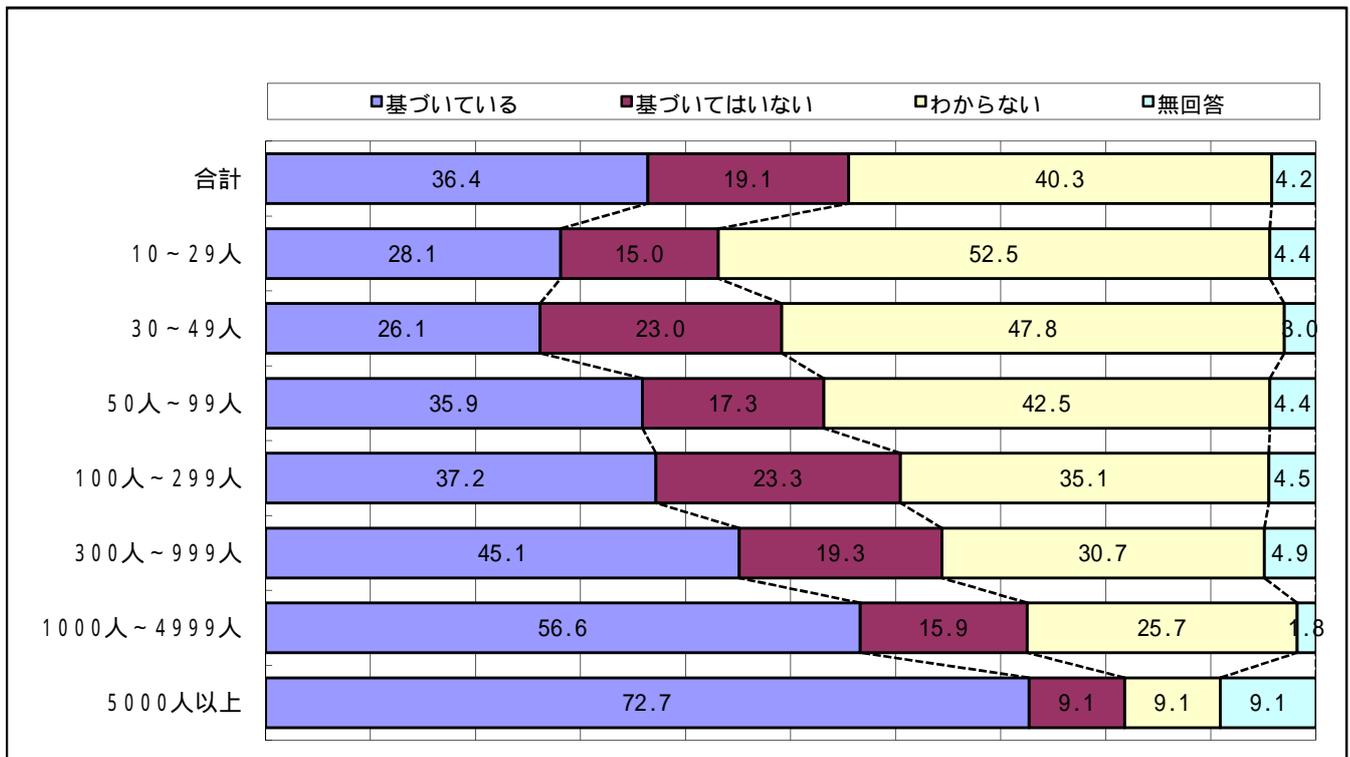

事業場の規模が大きくなるほど「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づいた喫煙対策を実施している一方、事業場の規模が小さくなるほど「わからない」と回答していた。

問10 - ア . 喫煙対策の実施状況：建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置

件数	実施済み	計画中	検討したい	予定はない	無回答
2170	1754	24	59	133	200
100.0	80.8	1.1	2.7	6.1	9.2

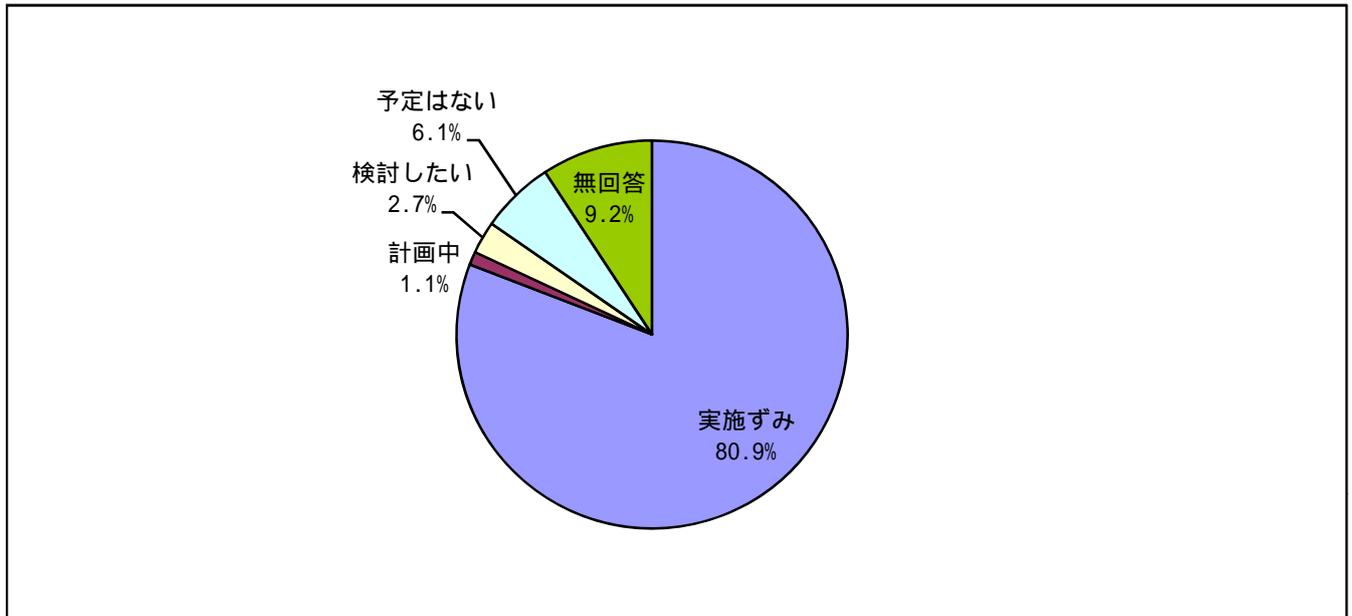


建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置している事業場が、喫煙対策に取り組んでいる事業場全体の80.9%を占めていた。




建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置していると回答した事業場は、従業員規模が大きいほど高い傾向があった。

問 1 0 - - イ . 喫煙対策の実施状況：建物内の自社占有部分は全面禁煙

件数	実施済み	計画中	検討したい	予定はない	無回答
2170	778	58	301	553	480
100.0	35.9	2.7	13.9	25.5	22.1

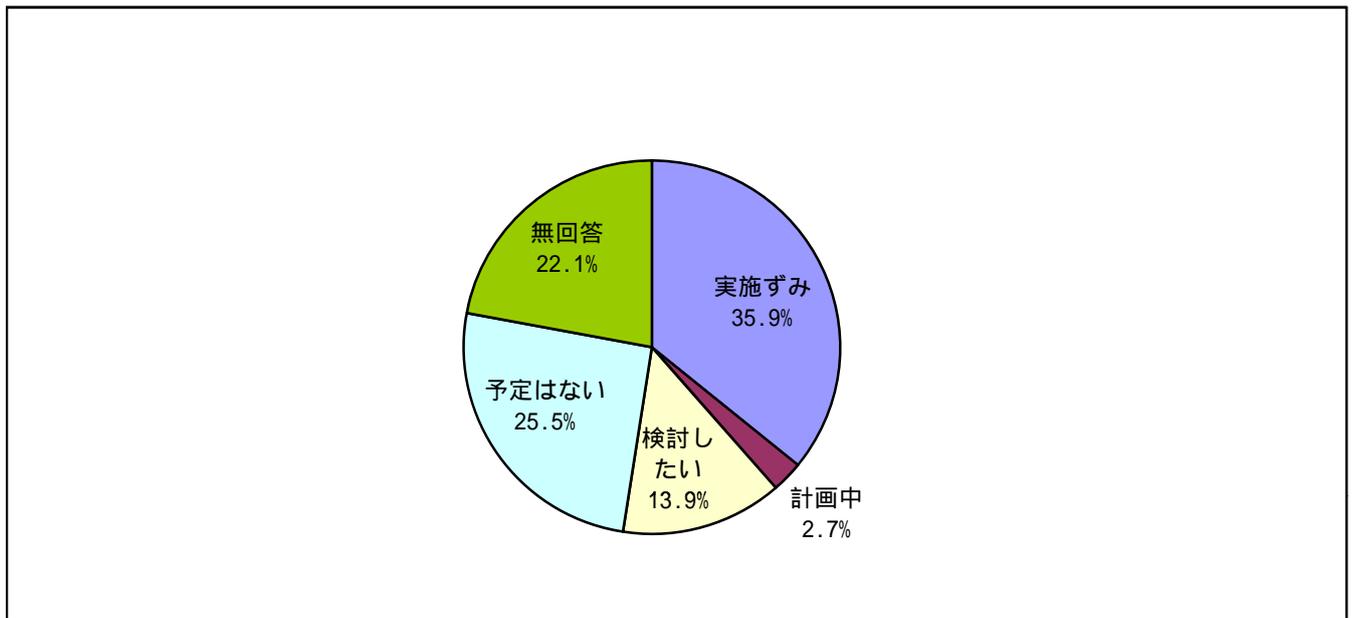


「建物内の自社占有部分は全面禁煙」を「実施済み」の事業場は35.9%で「計画中」「検討したい」を併せると52.5%であったが、「予定はない」及び「無回答」という回答もほぼ半数の約47%であった。

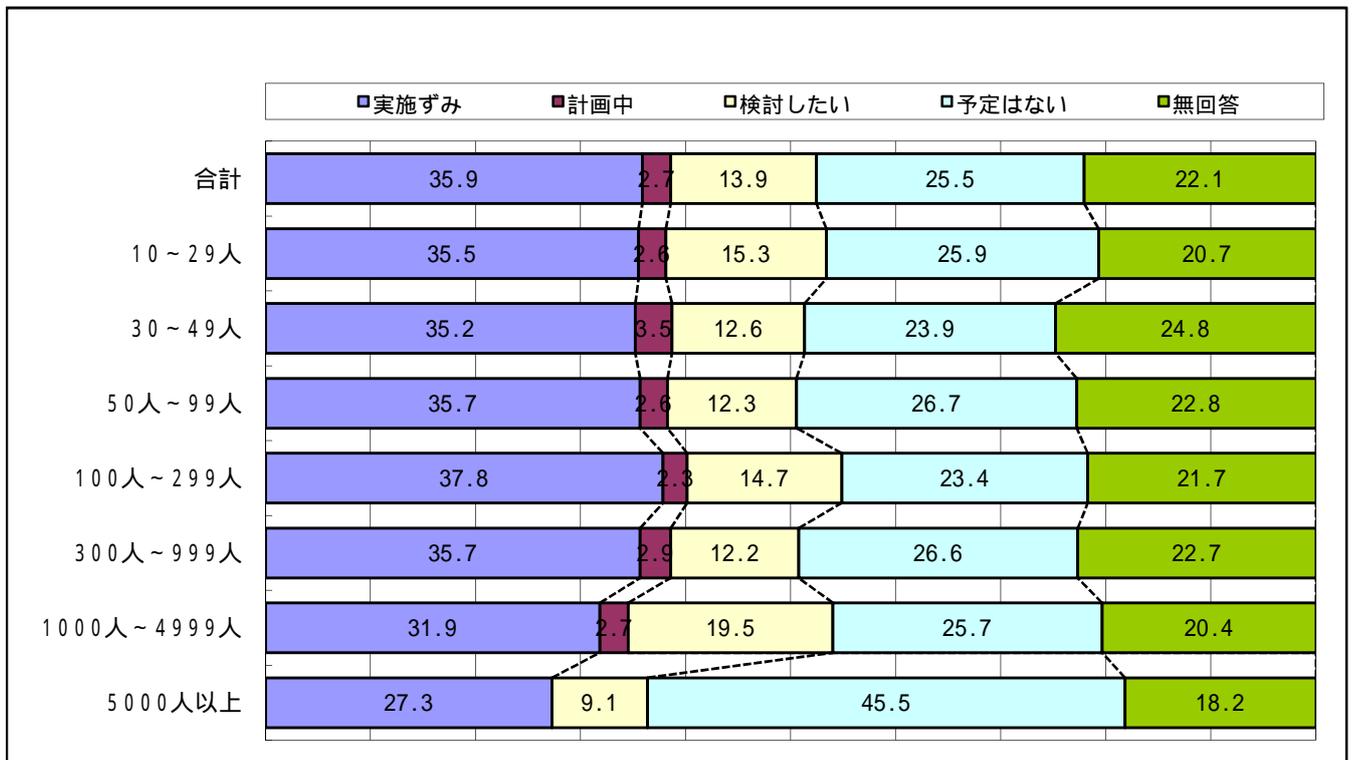


「建物内の自社占有部分は全面禁煙」を「実施済み」の事業場は、100人以上の事業場では事業場規模が大きいほど低い傾向にあった。

問10 - ウ . 喫煙対策の実施状況：建物内は全面禁煙

件数	実施済み	計画中	検討したい	予定はない	無回答
2170	623	66	333	785	363
100.0	28.7	3.0	15.3	36.2	16.7

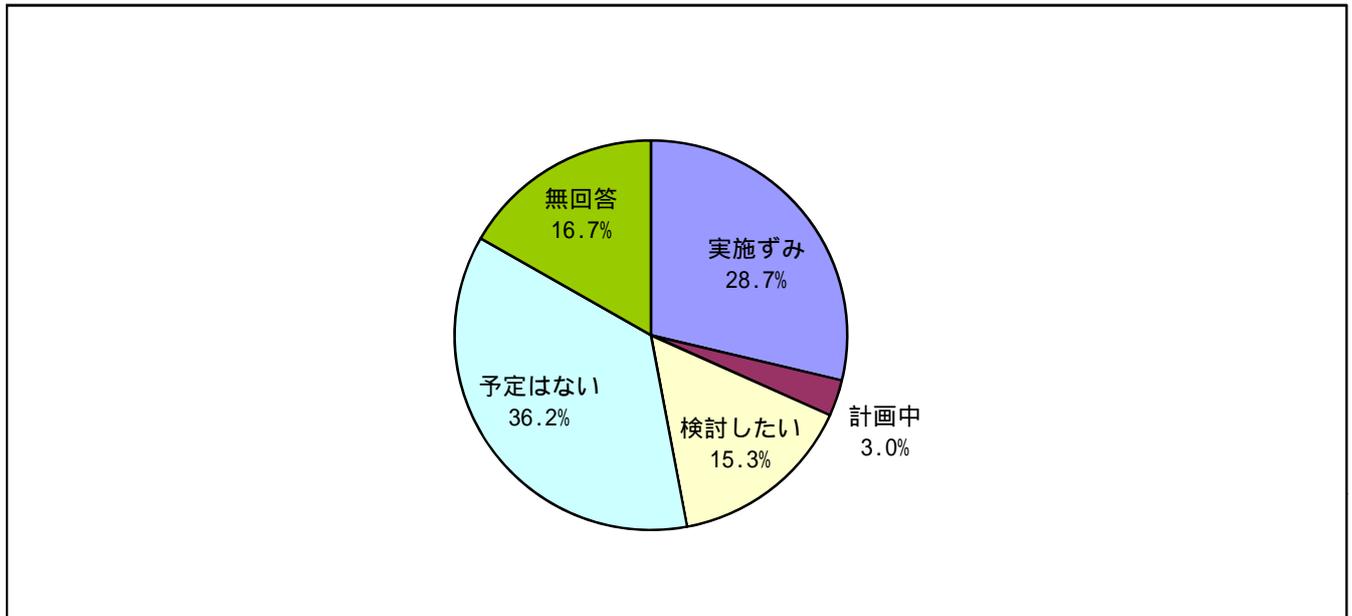


「建物内は全面禁煙」を「実施済み」とした事業場が、「喫煙対策に取り組んでいる」とした事業場の28.5%であったが、同時に問10-アで建物内に喫煙室、喫煙コーナーを「設置済み」と回答している事業場があり、これらの事業場を除いた、実質の建物内全面禁煙の事業場の割合は、12.6%であった。

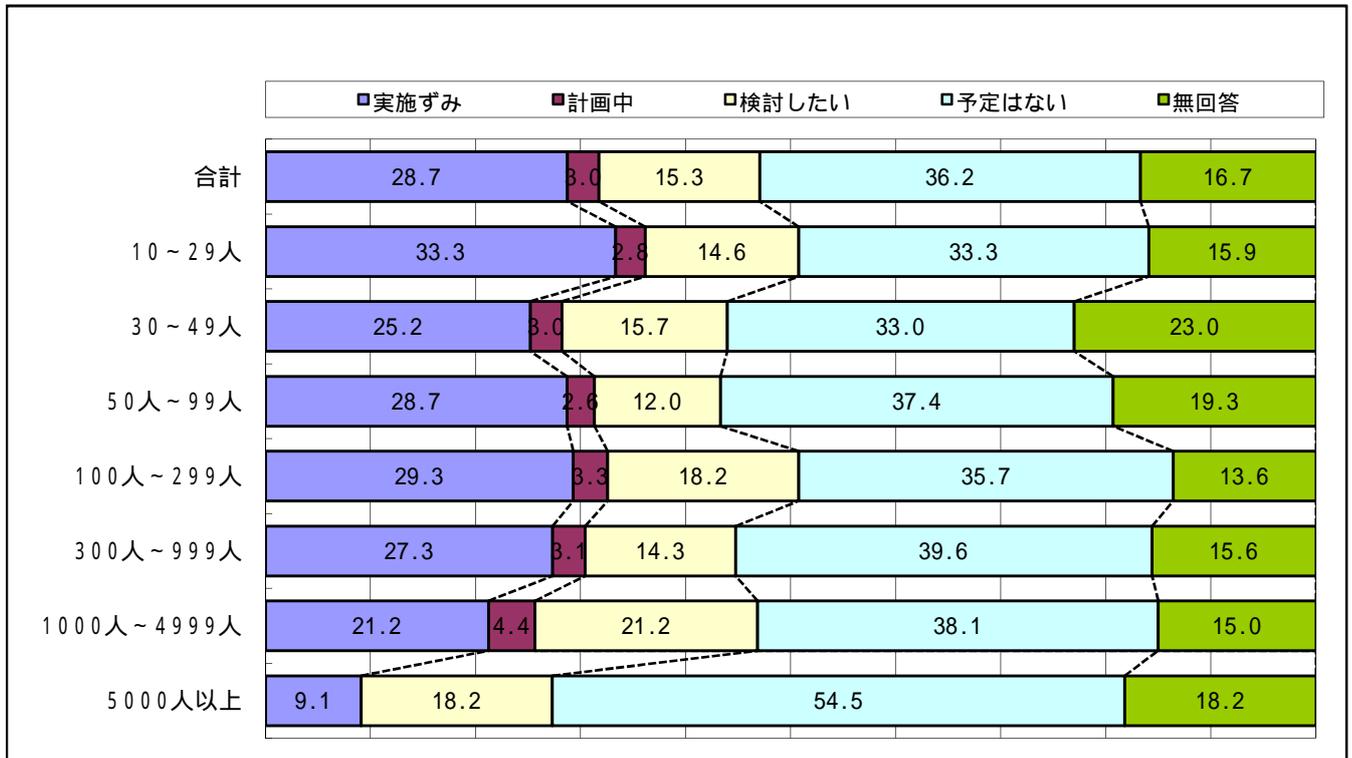


「建物内は全面禁煙」を「実施済み」とした事業場は、100人以上の事業場では事業場規模が大きいほど低い傾向にあった。

問10 - -工.喫煙対策の実施状況：建物に加え、敷地部分もすべて禁煙

件数	実施済み	計画中	検討したい	予定はない	無回答
2170	140	55	323	1189	463
100.0	6.5	2.5	14.9	54.8	21.3

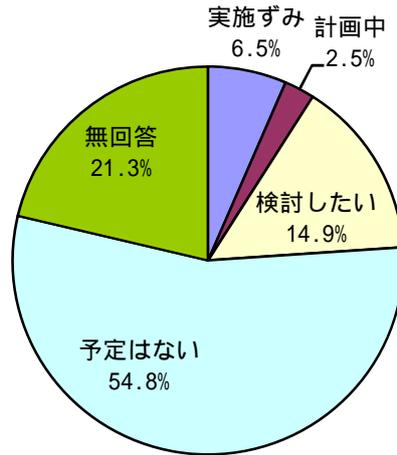


「建物内に加え、敷地部分もすべて禁煙」と回答した授業場は、「喫煙対策に取り組んでいる」事業場の6.5%であった。

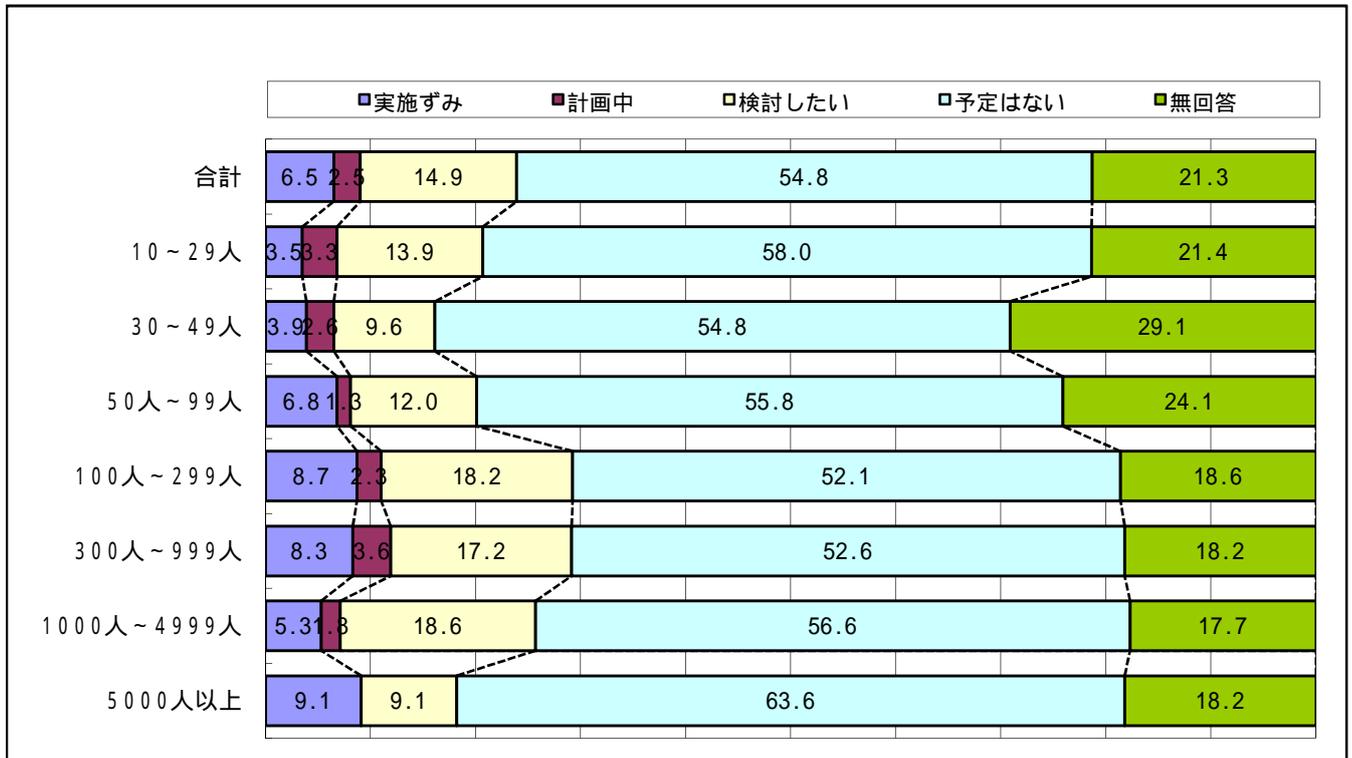


問10 - ア . 喫煙対策の実施状況：喫煙対策の担当部署を決めている

件数	実施済み	計画中	検討したい	予定はない	無回答
2170	713	66	345	857	189
100.0	32.9	3.0	15.9	39.5	8.7

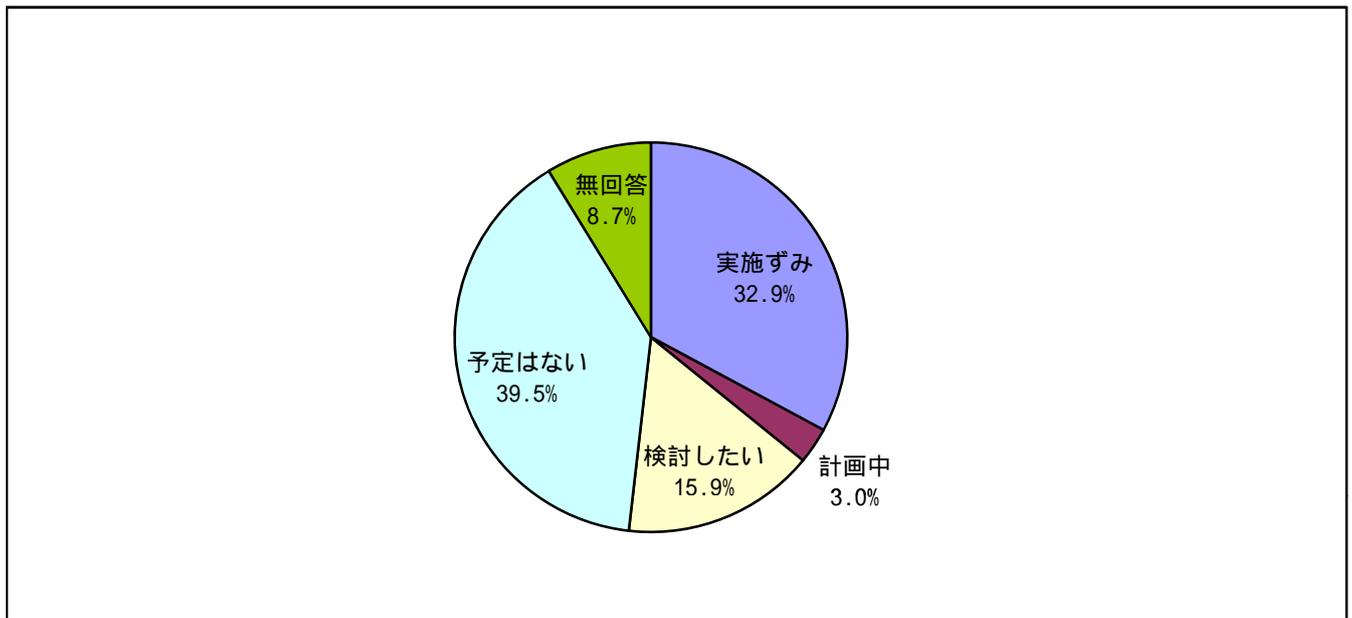


「喫煙対策の担当部署を決めている」と回答した事業場は、「喫煙対策に取り組んでいる」事業場の32.9%であった。

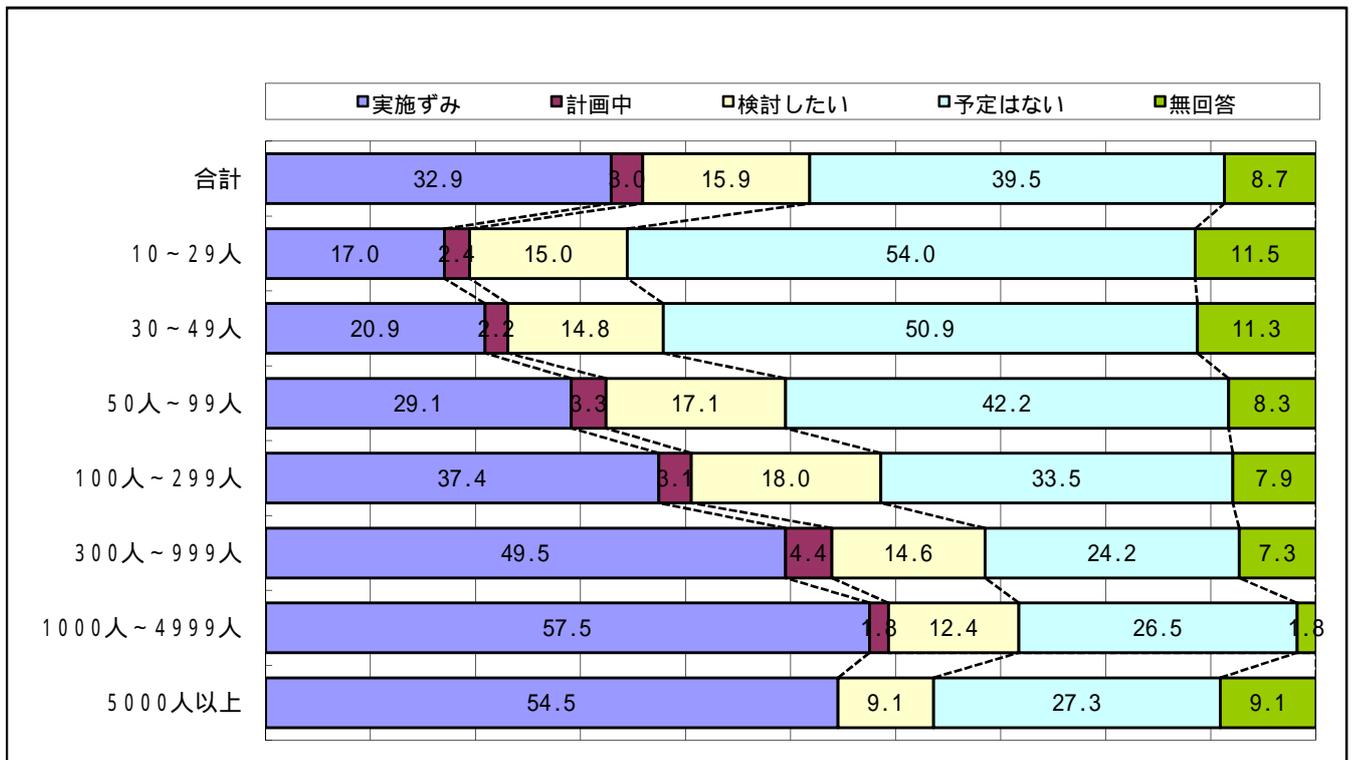


規模が大きい事業場ほど、喫煙対策の担当部署を決めている割合が高い。

問10 - イ . 喫煙対策の実施状況：喫煙に関する健康指導を実施している

件数	実施済み	計画中	検討したい	予定はない	無回答
2170	521	99	625	741	184
100.0	24.0	4.6	28.8	34.1	8.5

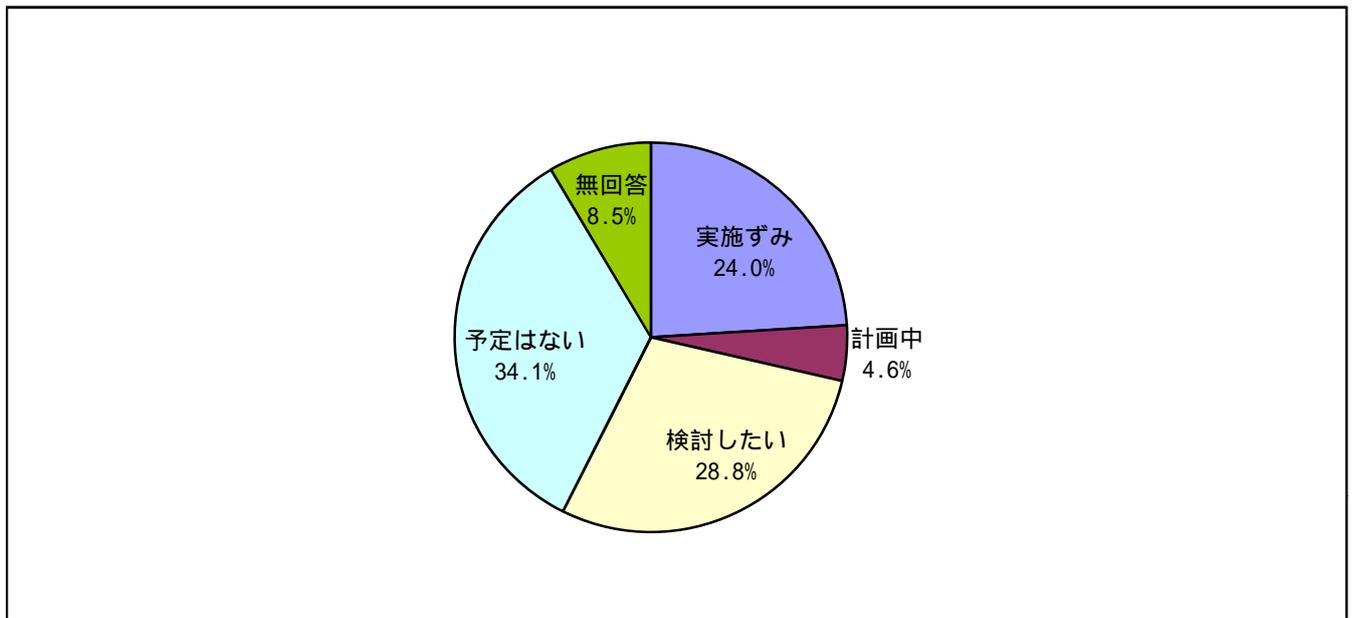


「喫煙に関する健康相談を実施している」事業場は、「喫煙対策に取り組んでいる」事業場の24.0%であった。

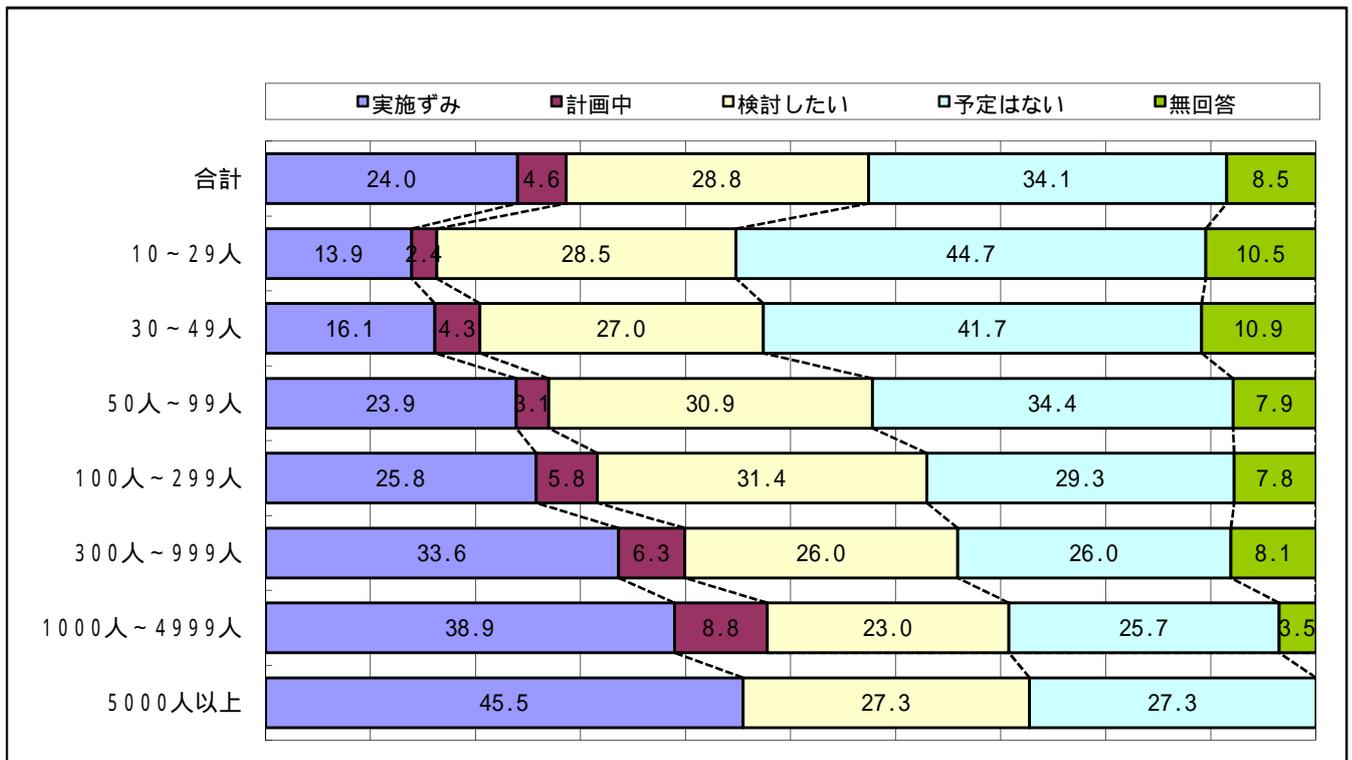


規模の大きい事業場ほど、喫煙に関する健康指導を実施している割合は高い。

問10 - ウ. 喫煙対策の実施状況：禁煙サポート等により喫煙者を減らす活動をしている

件数	実施済み	計画中	検討したい	予定はない	無回答
2170	278	97	630	952	213
100.0	12.8	4.5	29.0	43.9	9.8

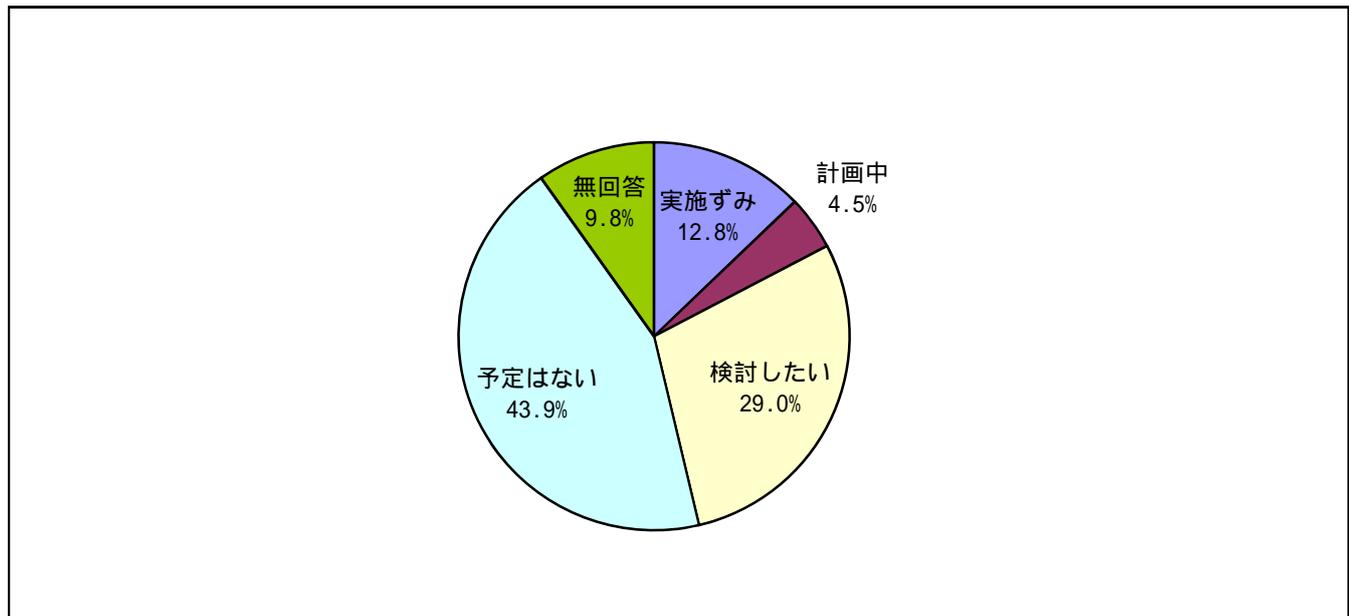


「禁煙サポート等で喫煙者を減らす活動をしている」事業場は「喫煙対策を実施している」事業場の12.8%であった。

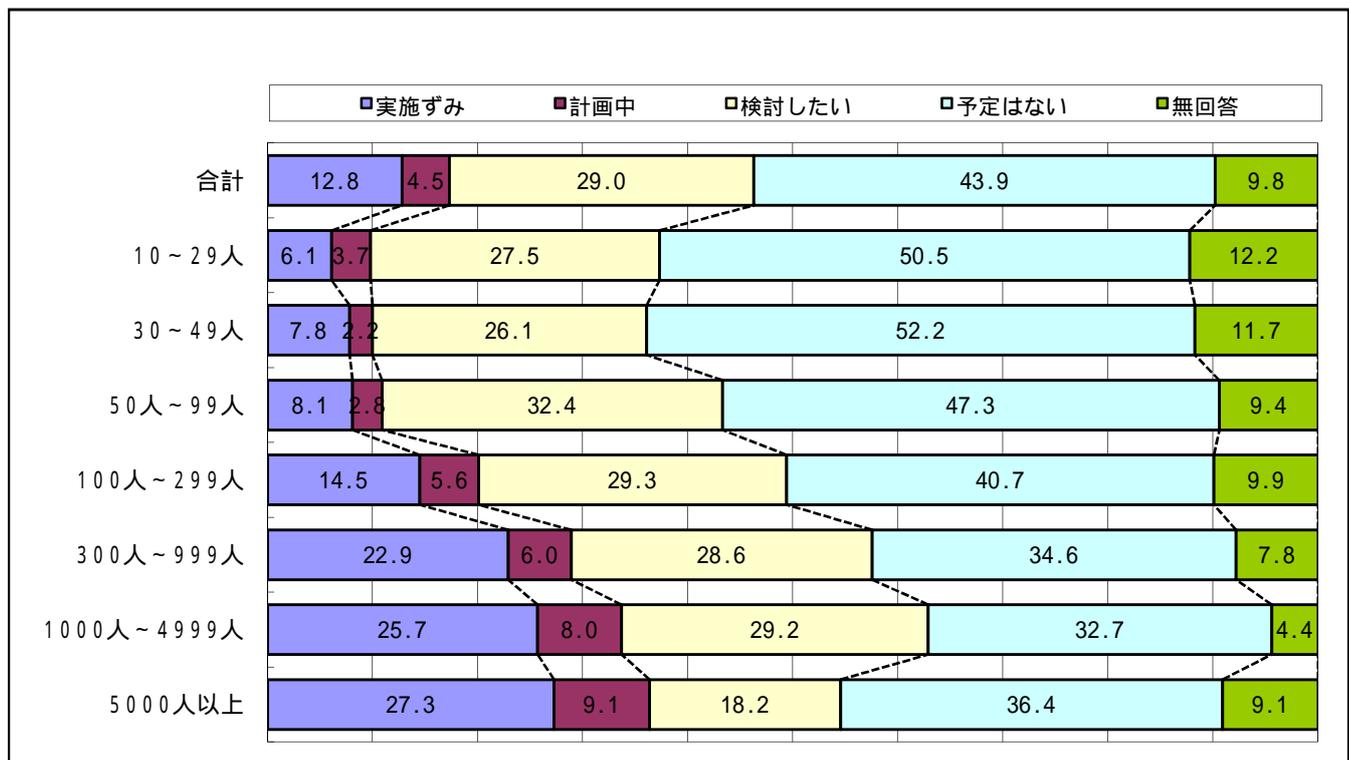


「禁煙サポート等で喫煙者を減らす活動をしている」事業場の割合は、事業場規模が大きいほど高い。

問 1 1 . 屋外に喫煙場所を設けていますか

件数	屋外に喫煙場所を設けている	特に喫煙者の喫煙場所に関与や配慮はしてない	その他	無回答
623	487	82	24	30
100.0	78.2	13.2	3.9	4.8

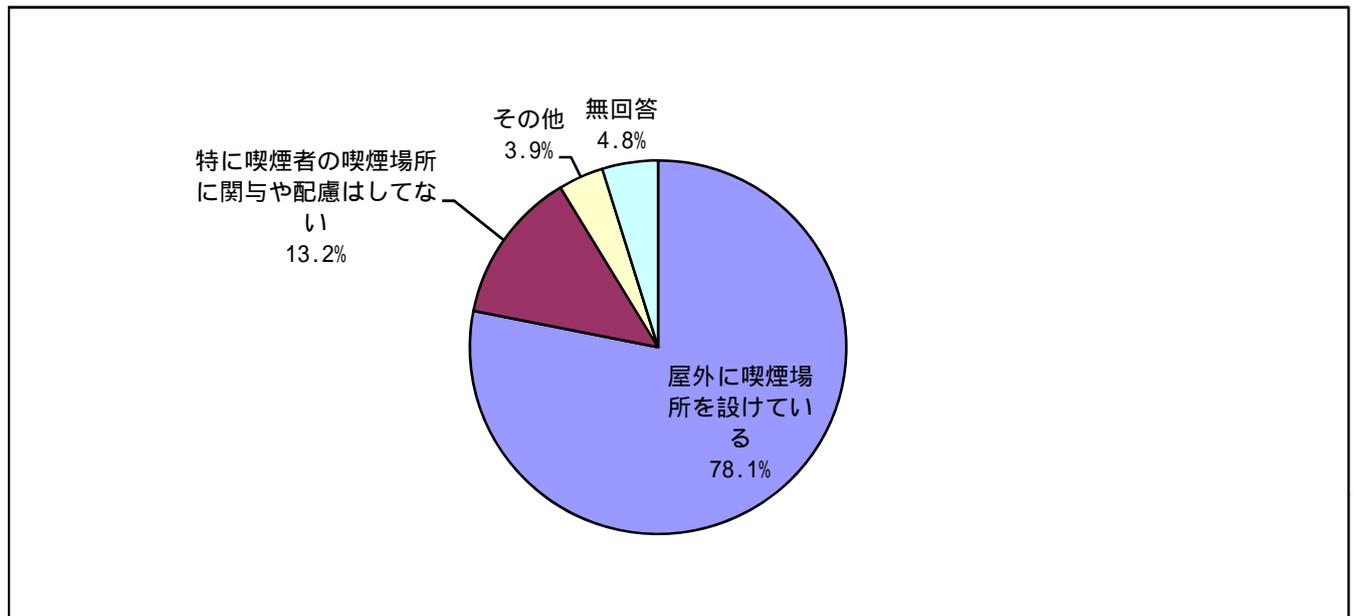


建物内全面禁煙を実施している事業場では、78.1%が屋外に喫煙場所を設けている。

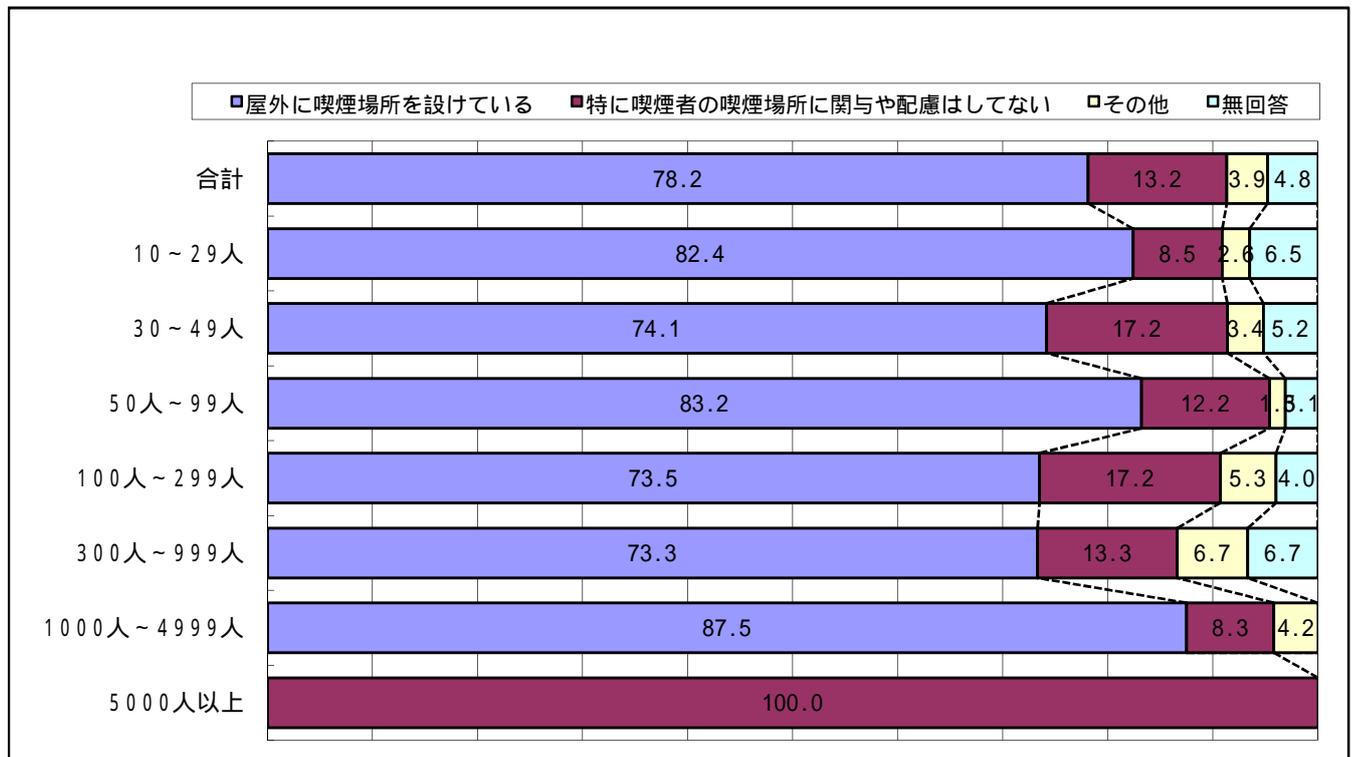


問 1 2 . 全面禁煙にしていない理由（複数回答）

件数	喫煙者の理解・協力が得られない	事業場の責任者の理解が得られない	自社ビルではないため判断できない	自社ビルではないため判断できない	来客者が多く協力が得られない場合がある	設置してあり分煙ができている	建物内に喫煙室等を設置してあり分煙ができている	その他	無回答
1508	279	40	131	191	754	47	493		
100.0	18.5	2.7	8.7	12.7	50.0	3.1	32.7		

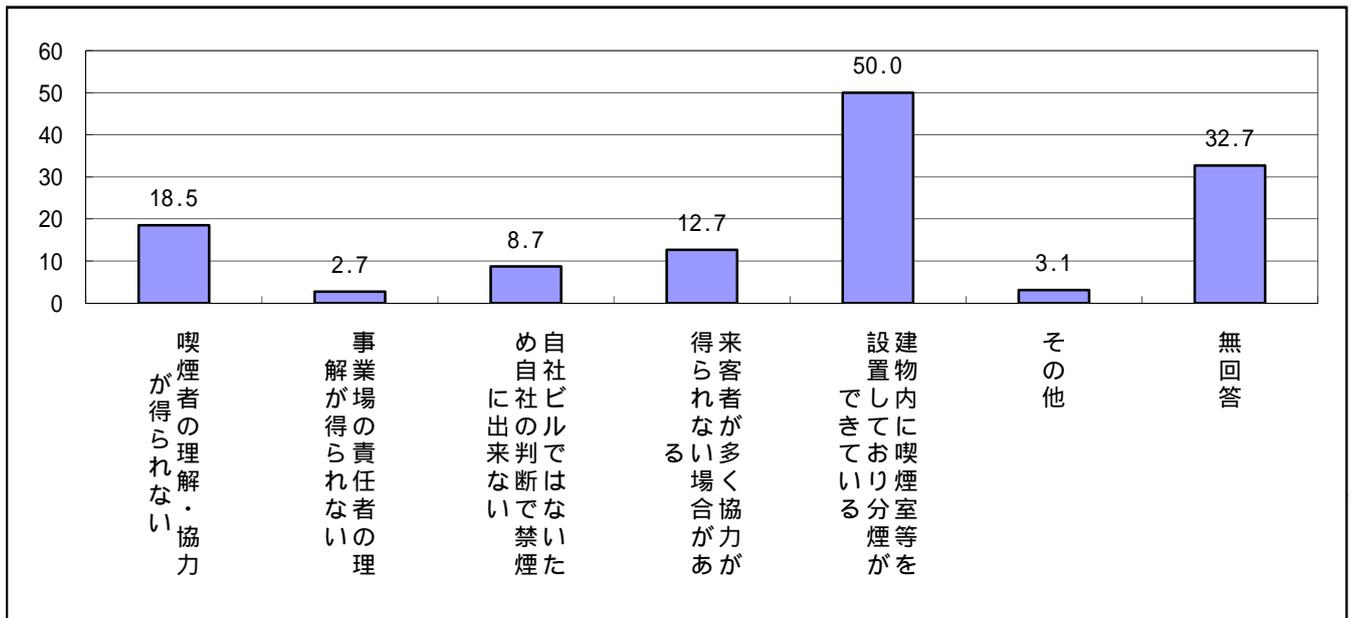


全面禁煙にしていない理由として、50.0%の事業場が「建物内に喫煙室等を設置してあり分煙ができている」を選択した。

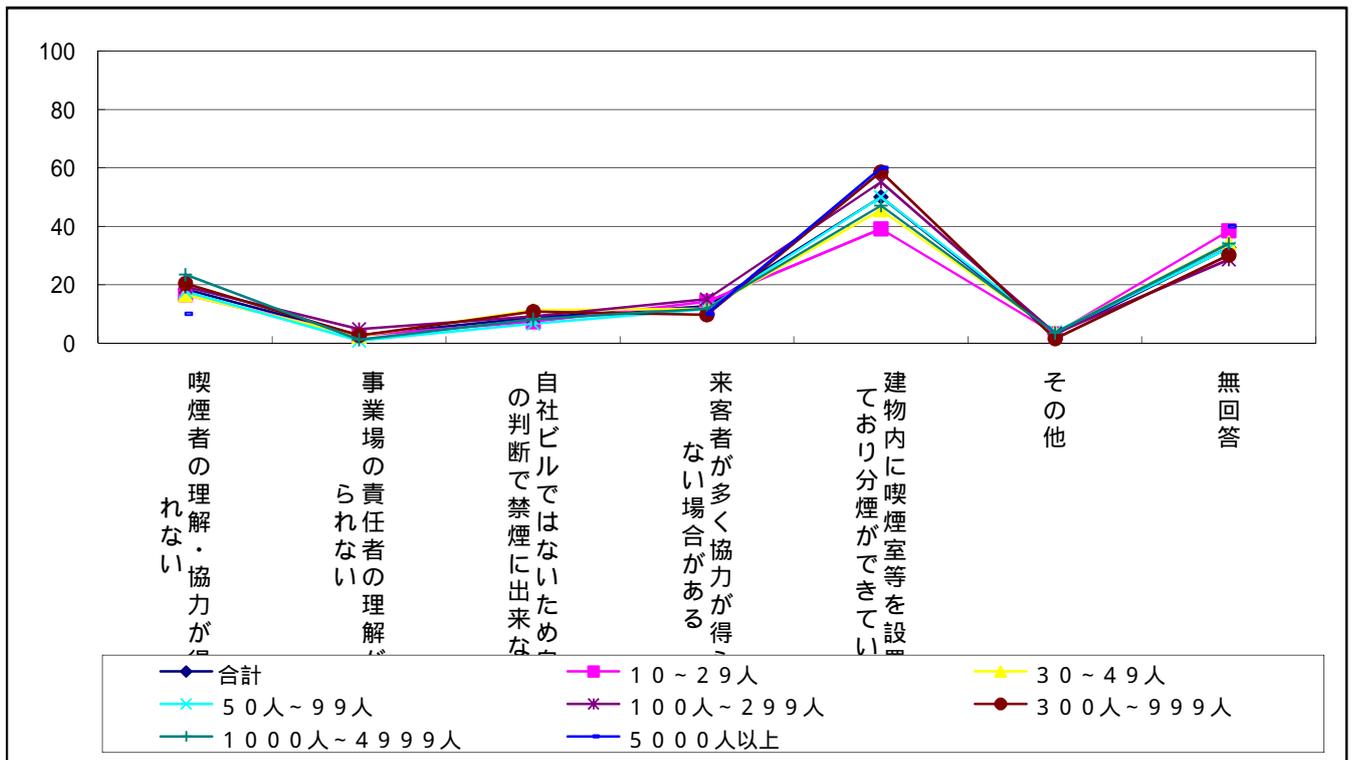


問 1 3 - . 設置されている喫煙室等の種類とその排気方式

件数	屋外排気型の喫煙室	屋外排気型ではない喫煙室	屋外排気型の喫煙コーナー	屋外排気型ではない喫煙コーナー	その他	無回答
1754	692	285	264	397	93	277
100.0	39.5	16.2	15.1	22.6	5.3	15.8

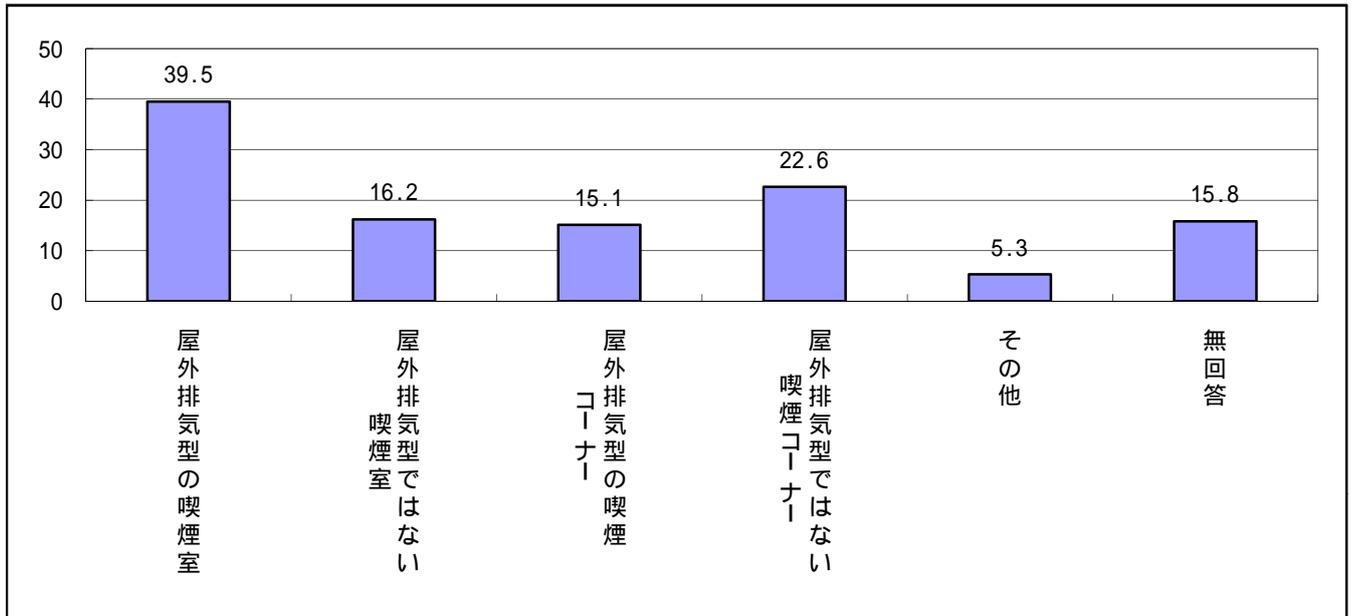


「屋外排気型の喫煙室」を設置している事業場は39.5%であった。

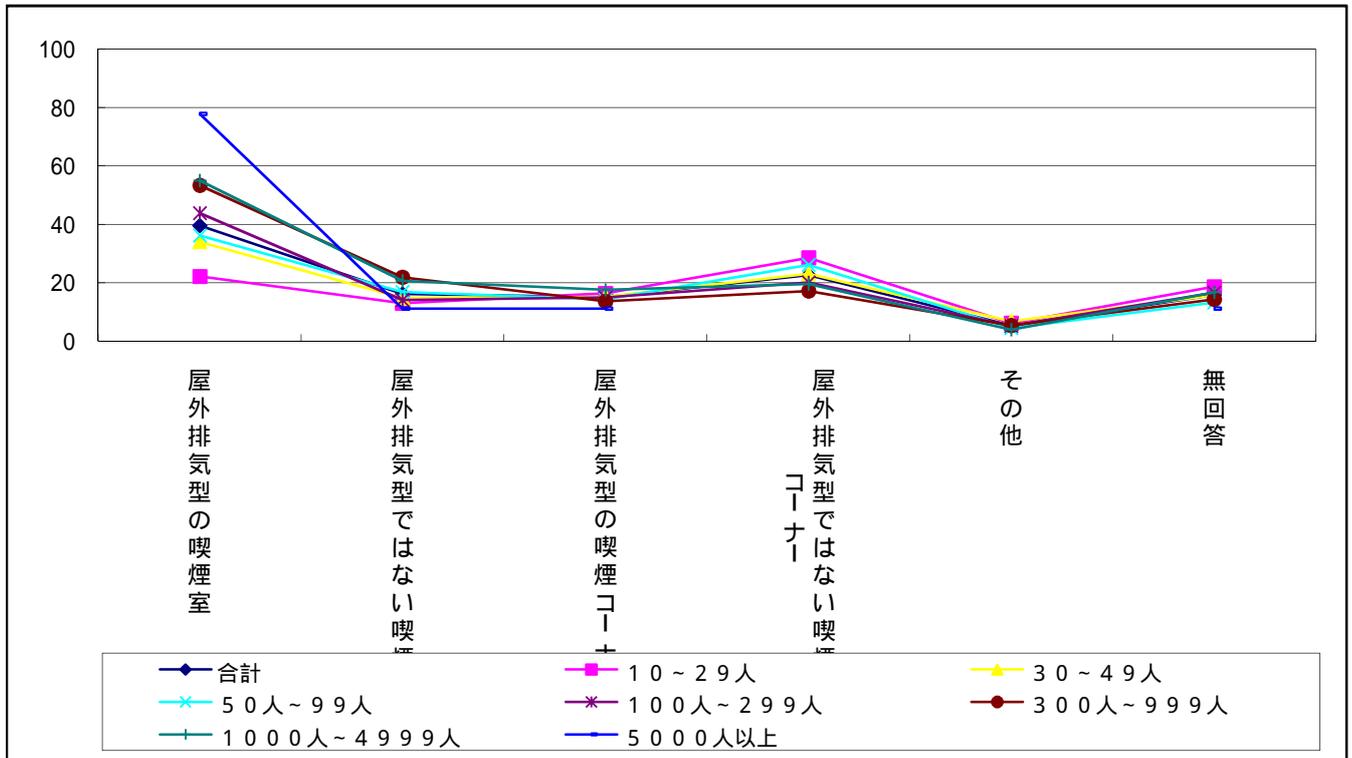


問 1 3 - . 空気環境の測定項目：非喫煙場所（事務室を含む）

件数	粉じん濃度	一酸化炭素濃度	無回答
1754	336	339	1383
100.0	19.2	19.3	78.8

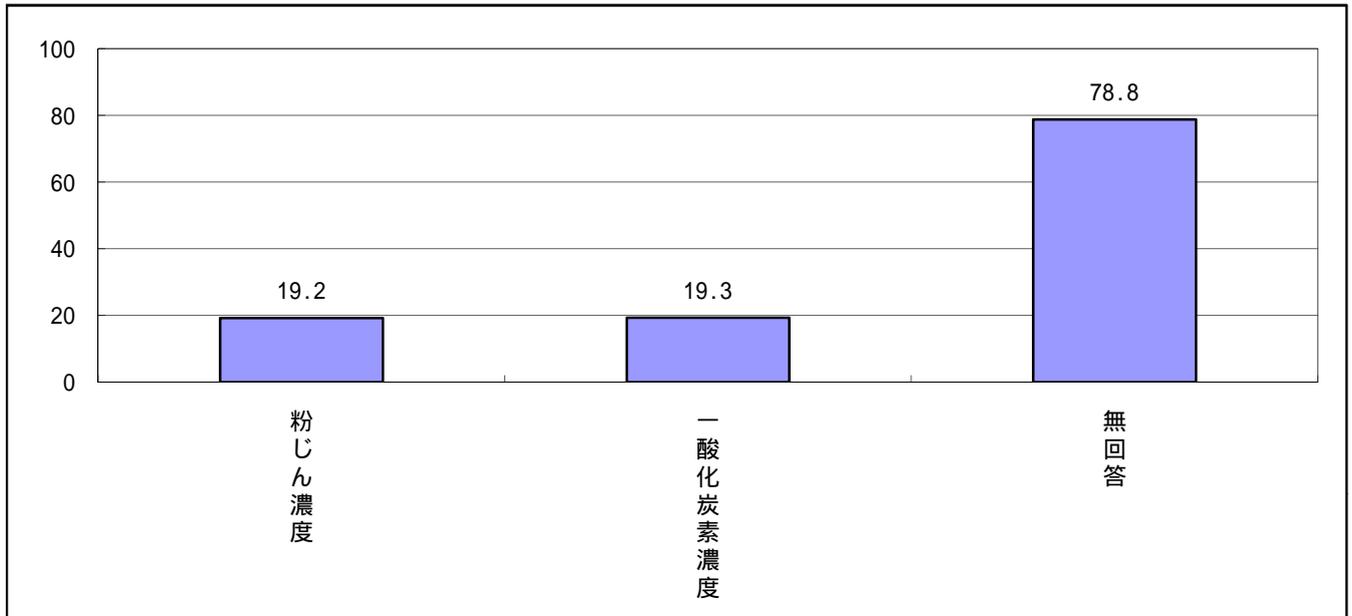


「喫煙室、喫煙コーナーを設置済み」と回答した事業場の非喫煙場所での浮遊粉じん、一酸化炭素濃度の測定は、どちらも約19%程度であった。

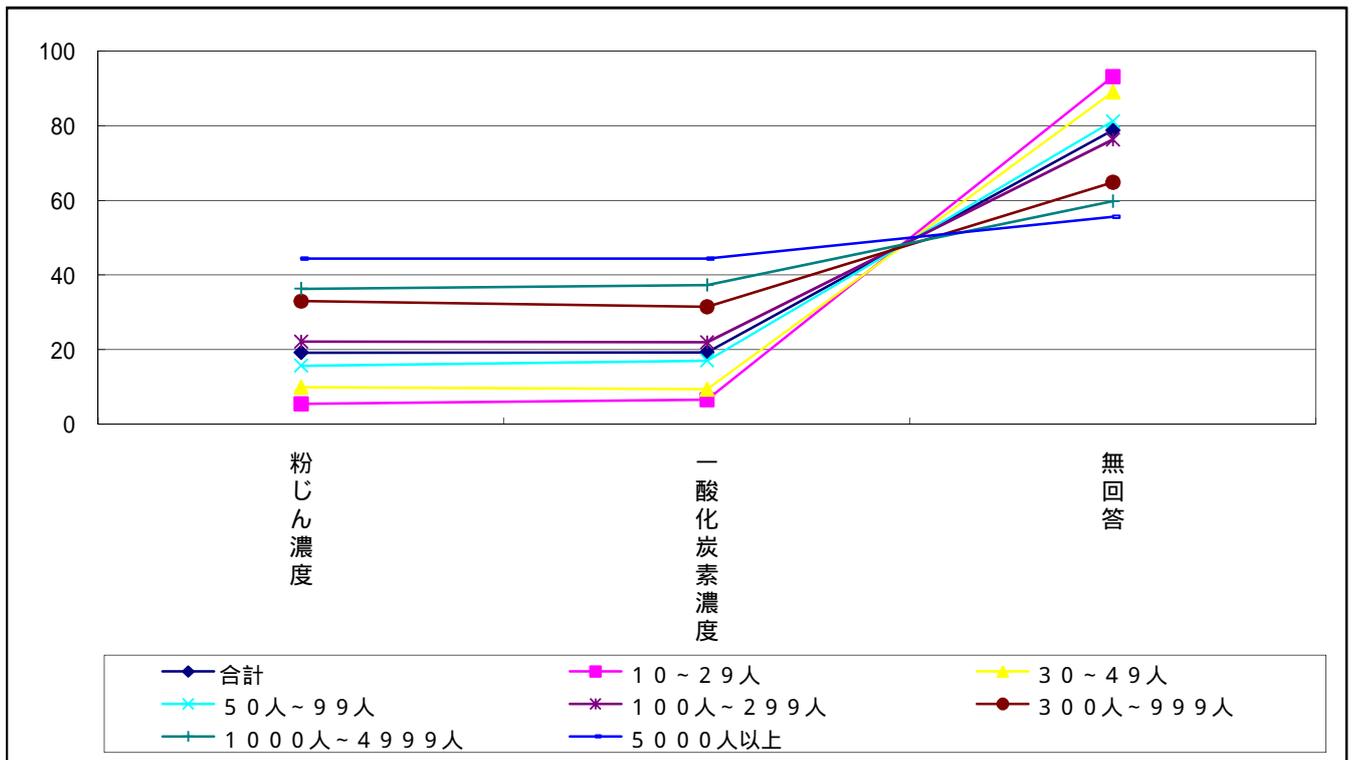


事業場の規模が大きくなるほど測定の実施率が高かった。

問 1 3 - . 空気環境の測定項目：喫煙室等の内部

件数	粉じん濃度	一酸化炭素濃度	無回答
1754	158	156	1576
100.0	9.0	8.9	89.9

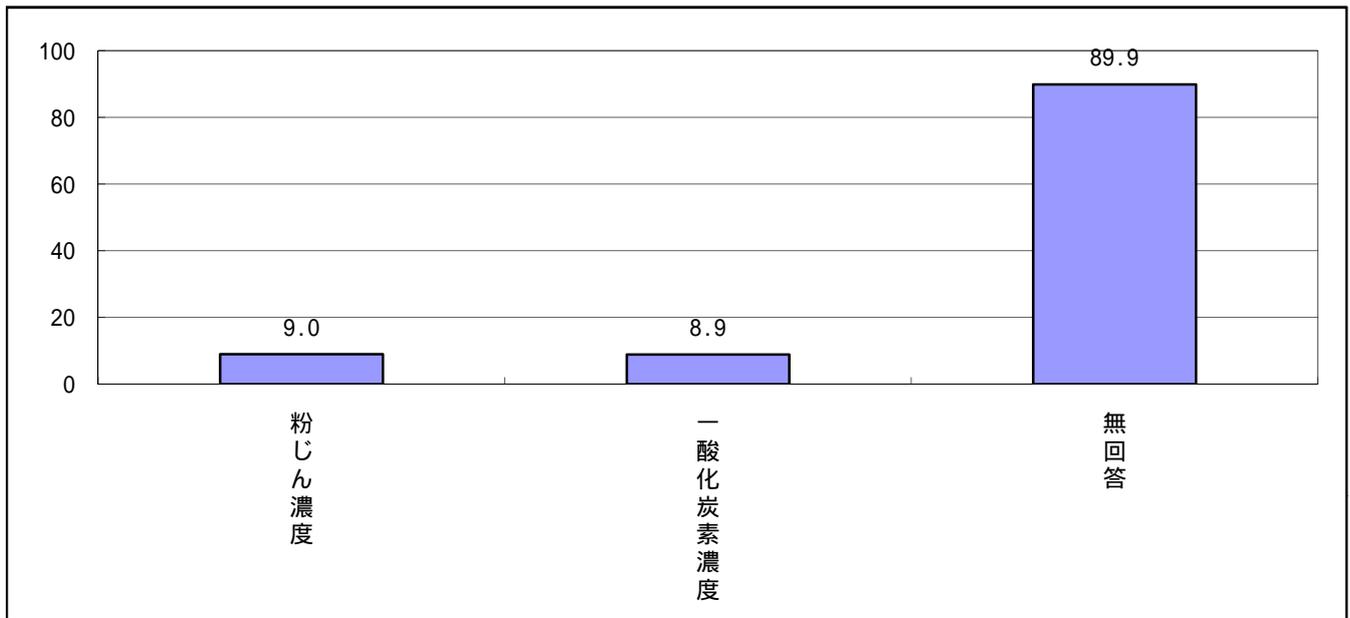


喫煙室内での浮遊粉じん、一酸化炭素濃度の測定実施率はどちらも9%程度であり、非喫煙場所の測定と比べて実施率は半分程度である。

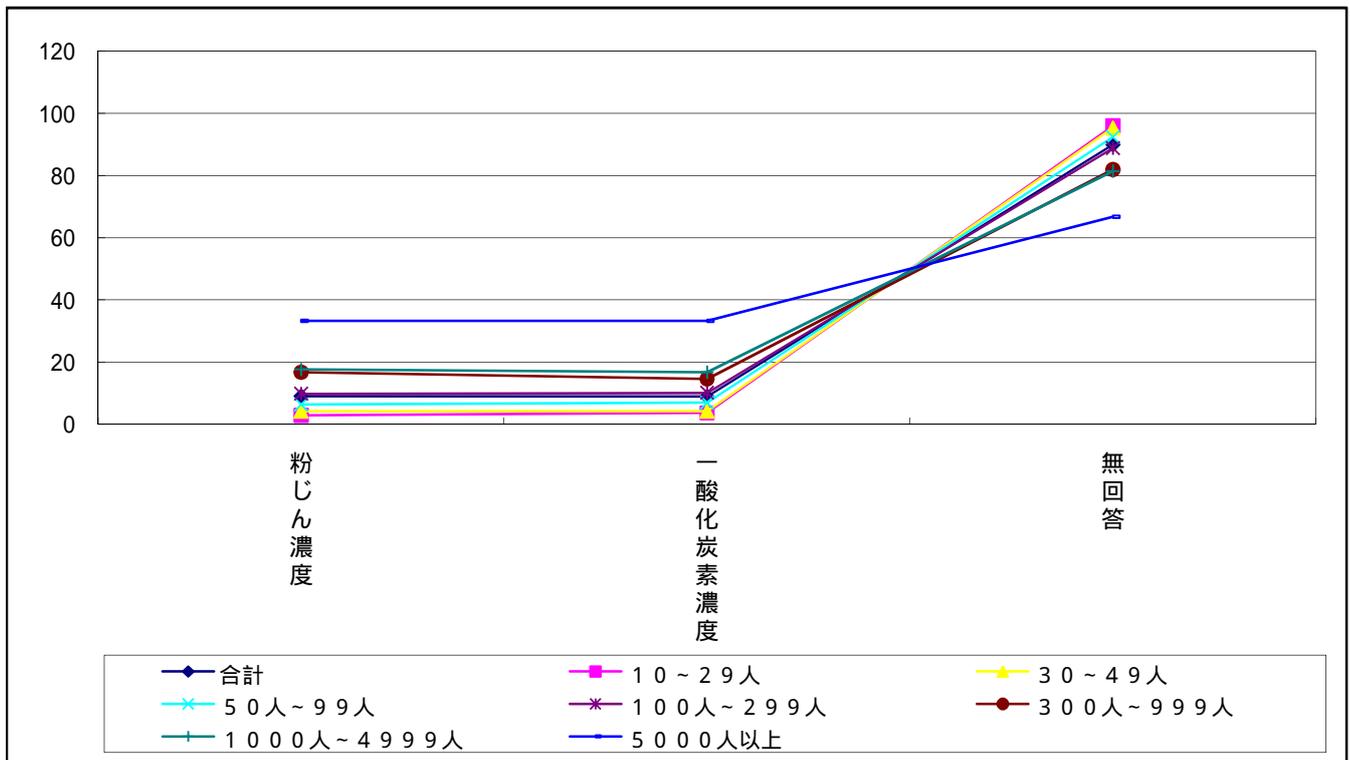


事業場規模が大きいかほど測定の実施率が高い。

問 1 3 - . 空気環境の測定項目：非喫煙場所と喫煙室の境界

件数	粉じん濃度	一酸化炭素濃度	気流の風速と向き	無回答
1754	154	149	125	1574
100.0	8.8	8.5	7.1	89.7

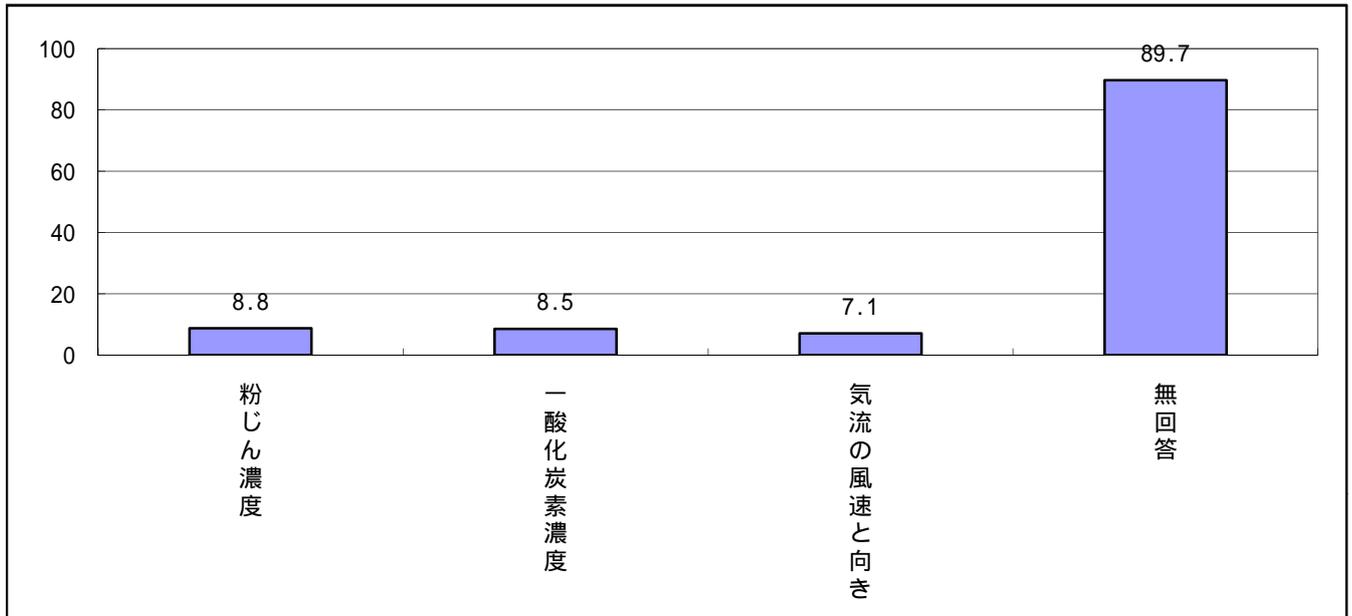


非喫煙場所と喫煙室との境界での測定実施率は、7～9%程度であり、喫煙室内部での測定と同様実施率が低い。

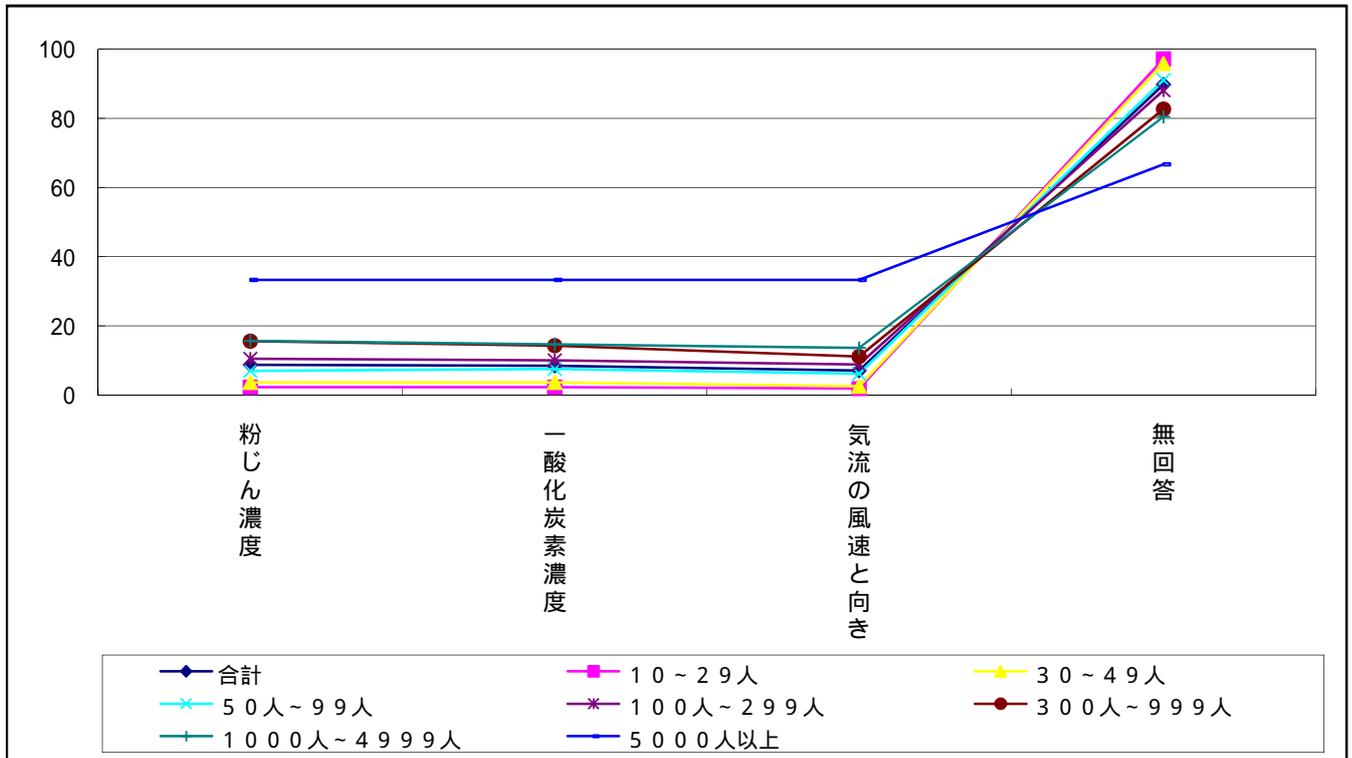


事業場規模が大きいくほど、測定の実施率は高い。

問13 - . 測定していない理由（複数回答）

件数	測定する必要があることを知らなかった	事業場内の合意が得られない	測定する手段（測定器、人）がない	測定方法がわからない	予算がない	ビル管理会社にまかせている	その他	無回答
1754	766	28	378	233	149	284	97	356
100.0	43.7	1.6	21.6	13.3	8.5	16.2	5.5	20.3

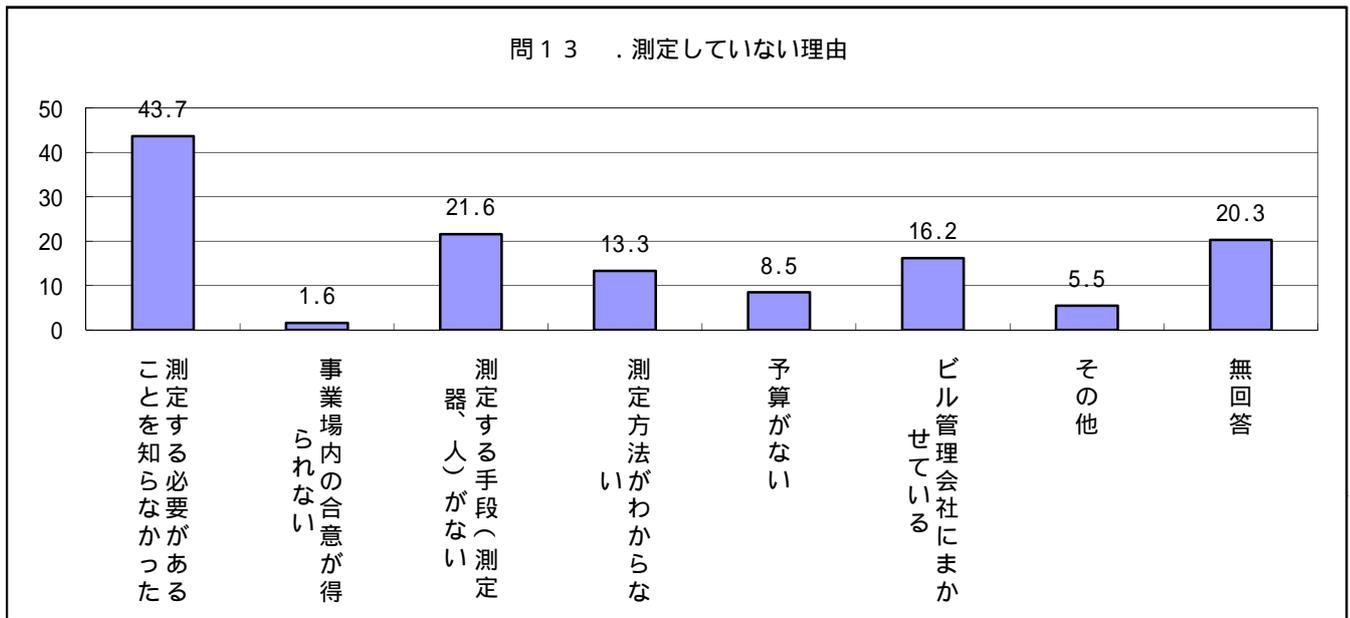


測定していない理由については、「測定する必要があることを知らなかった」との回答が43.7%で最も高かった。

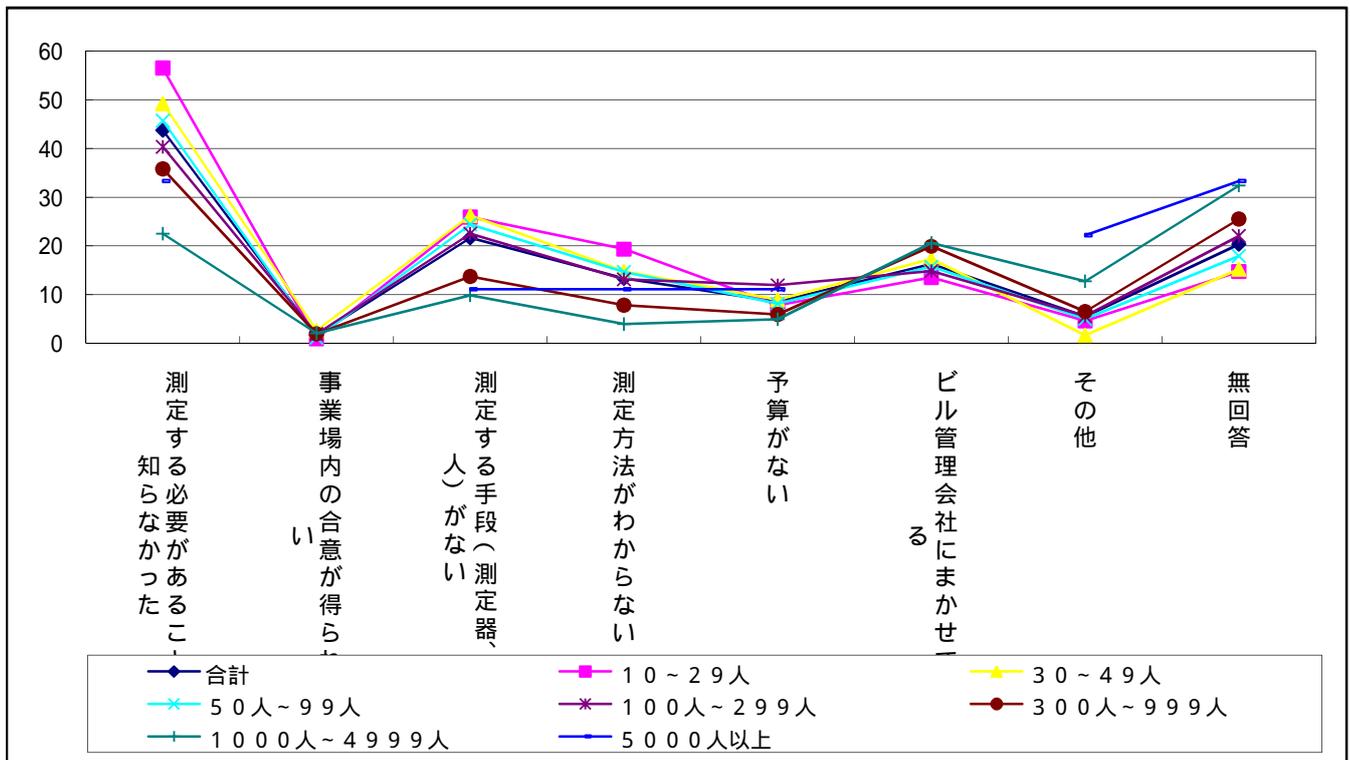


問14 - . 喫煙対策に取り組んでいない理由（複数回答）

件数	経営トップの理解・指示がない	事業場内の合意が得られない	どのようなか分からない	喫煙室又は喫煙コーナーを設けるスペースがない	喫煙室又は喫煙コーナーを設けるスペースがない	取り組み資金がない	め、自社ビルではないため、自社の判断でできない	来客者が多く協力が得られない場合がある	その他	無回答
178	43	46	45	53	13	33	24	34	4	
100.0	24.2	25.8	25.3	29.8	7.3	18.5	13.5	19.1	2.2	

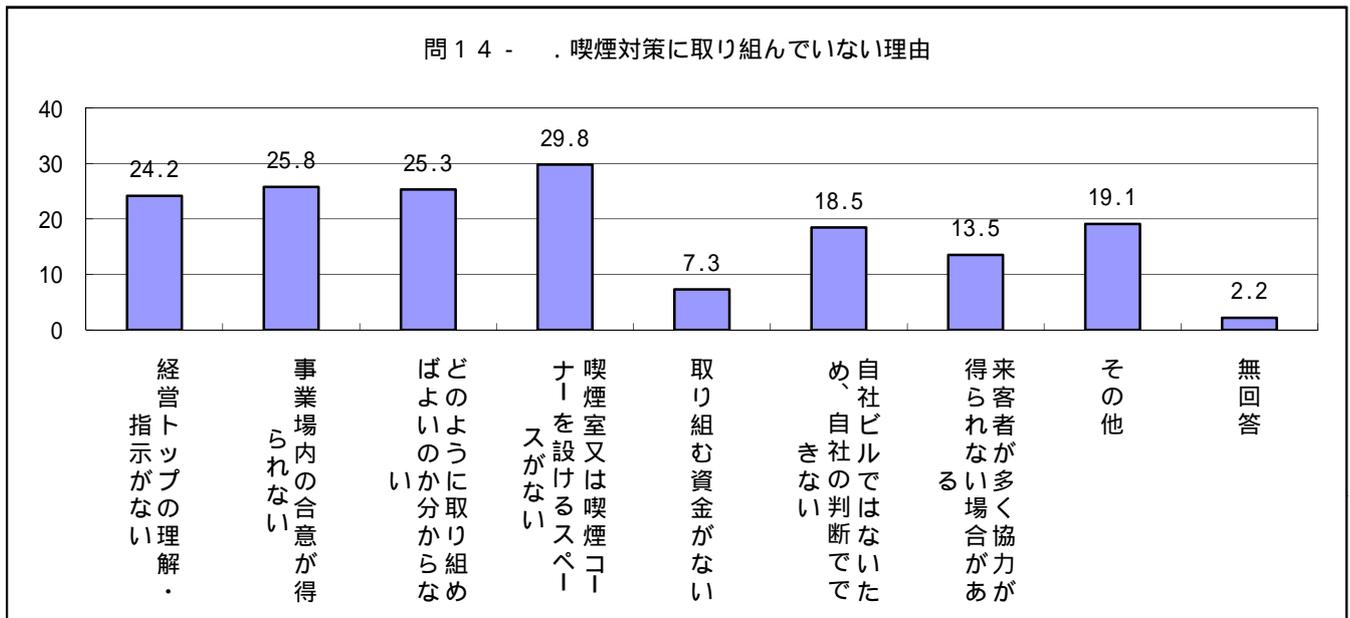


「喫煙対策に取り組んでいない理由」としては、「喫煙室等のスペースがない」が約30%で一番多く、「経営トップの理解」、「合意がえられない」、「取組み方がわからない」と回答にバラツキが見られた。

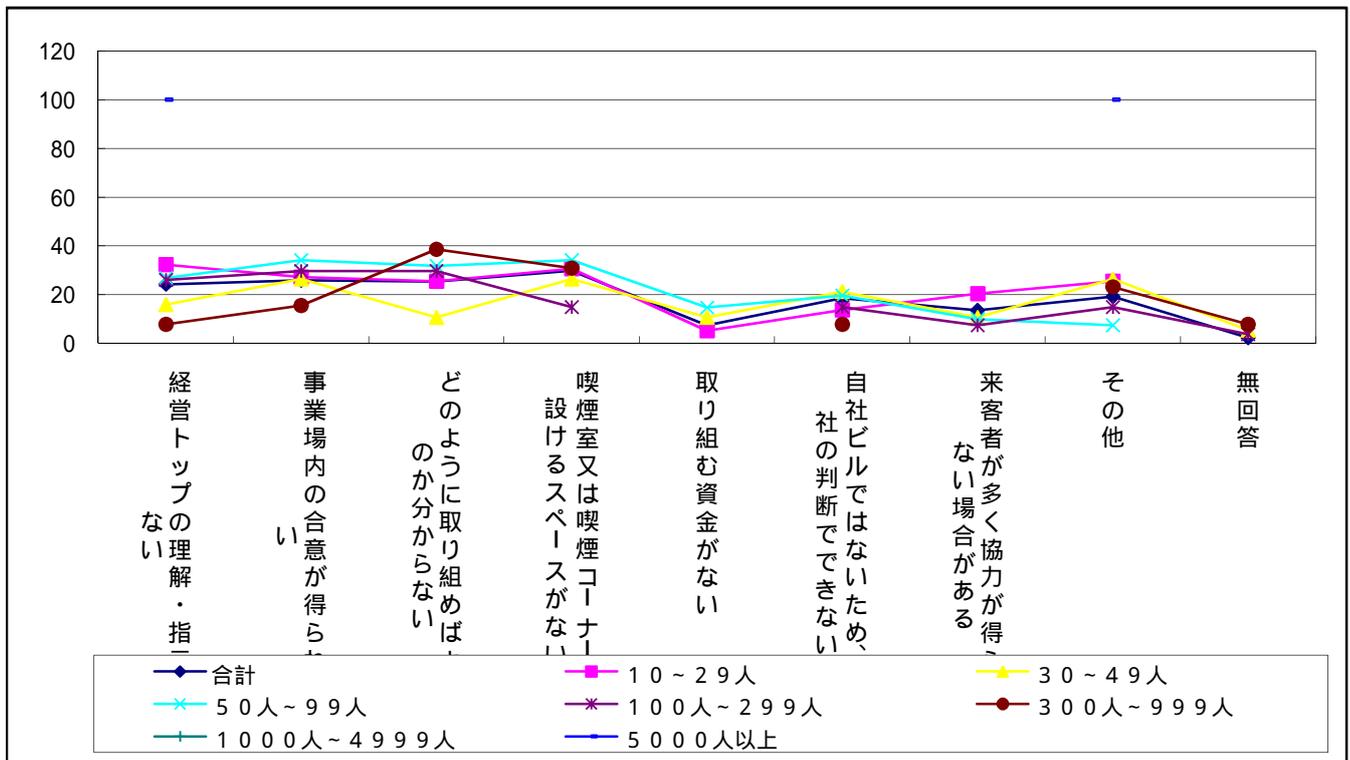


問 1 4 - . 今後、喫煙対策に取り組む予定

件数	ある	ない	無回答
178	50	120	8
100.0	28.1	67.4	4.5

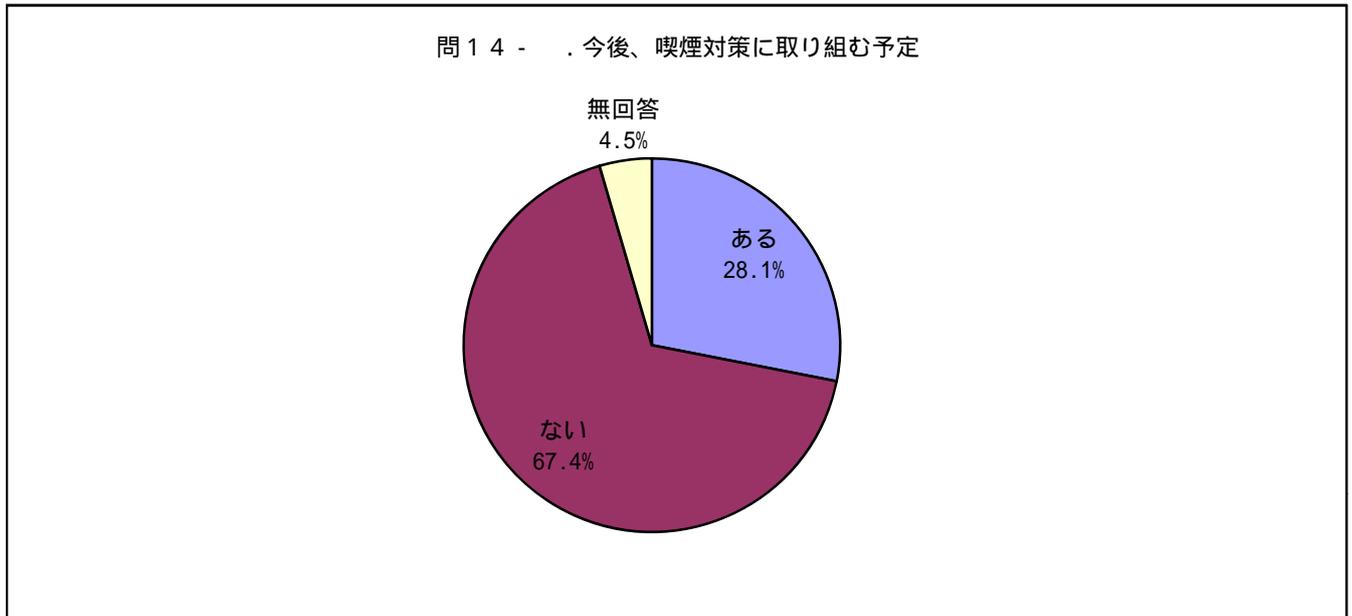


喫煙対策に「取り組んでいない」事業場にあつては、今後も喫煙対策について「予定はない」という回答が約7割占めていた。

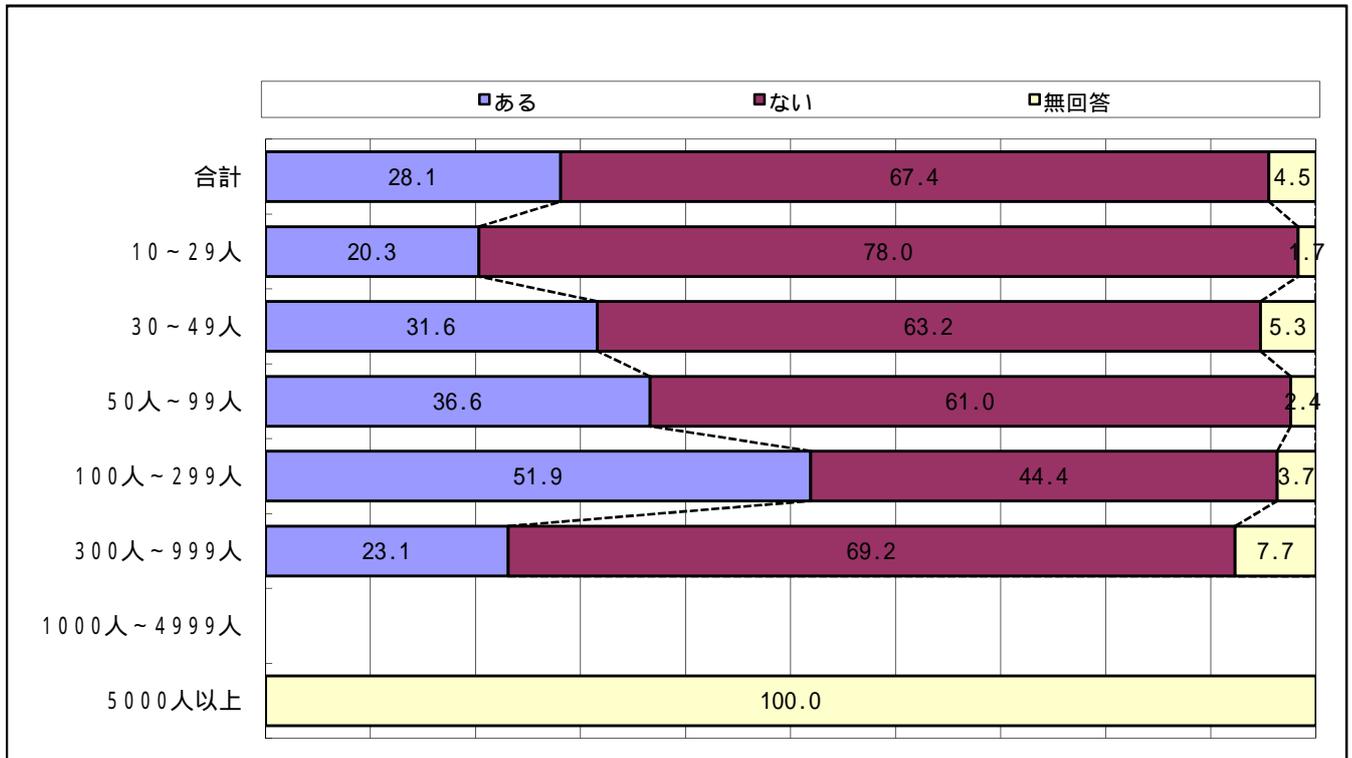

問14 - . 今後、取り組む予定の喫煙対策（複数回答）

件数	建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置する	建物内の自社占有部分に禁煙（喫煙室等もない）にする	建物内は全面禁煙（喫煙室等もない）にする	建物内に加え、敷地部分もすべて禁煙にする	喫煙対策の担当部署を決める	喫煙に関する健康指導を実施する	禁煙サポート等により喫煙者を減らす	その他	無回答
50	30	7	11	1	1	7	8	6	-
100.0	60.0	14.0	22.0	2.0	2.0	14.0	16.0	12.0	-

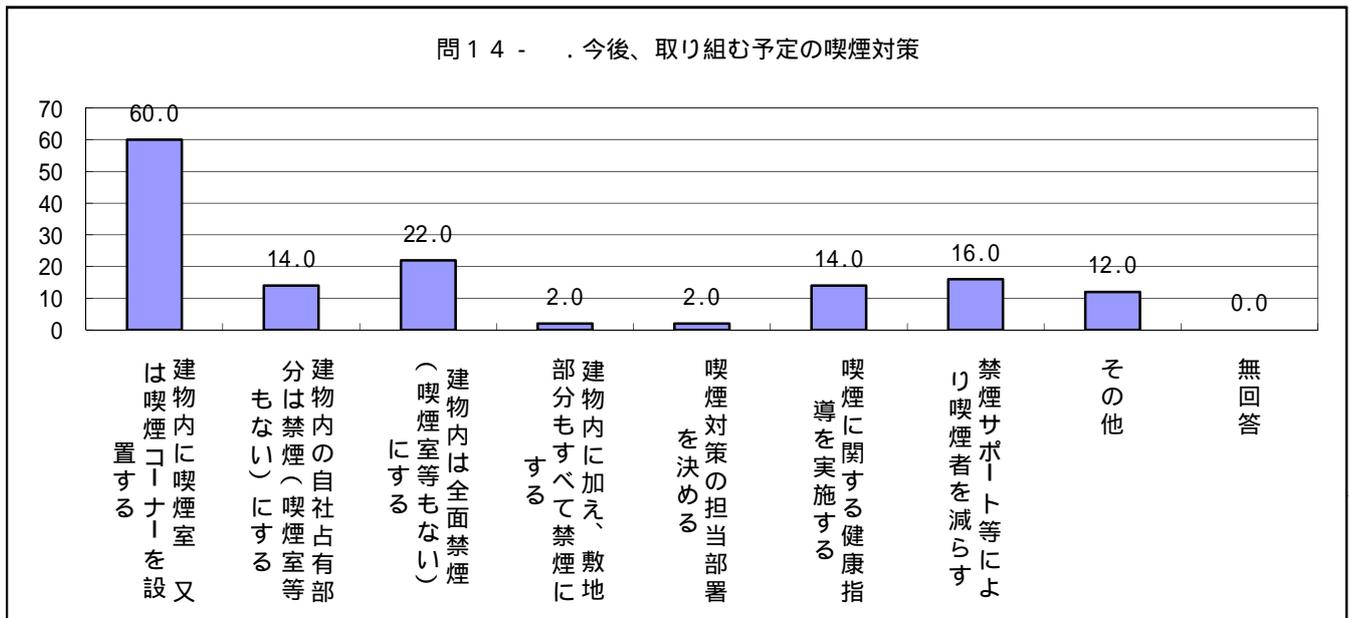

喫煙対策に「取り組んでいない」事業場にあつては、今後の取り組み予定として「建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置する」と回答した事業場は60%であった。

